


Oznaczenia aparatów	Q1	Q2	Q3	Q4	Q2	Q6	Q7	Q8	Q9
Oznaczenia zacisków									
Opis	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE KORYTARZ	REZERWA	OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE
Moc	0,6kW	0,6kW	0,2kW	--	0,1kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW
Długość kabla									
Przekrój kabla									
Typ kabla	YDYpžo 3x1,5	YDYpžo 3x1,5	YDYpžo 3x1,5	YDYpžo 3x1,5	YDYpžo 4x1,5	YDYpžo 3x2,5	YDYpžo 3x2,5	YDYpžo 3x2,5	YDYpžo 3x2,5

TPOD		Nr. projektu:		C
		Nr. rysunku:		B
UG_Bolesławiec		Data:		A
		Utworzone przez:		D
				Nr.
				1/3

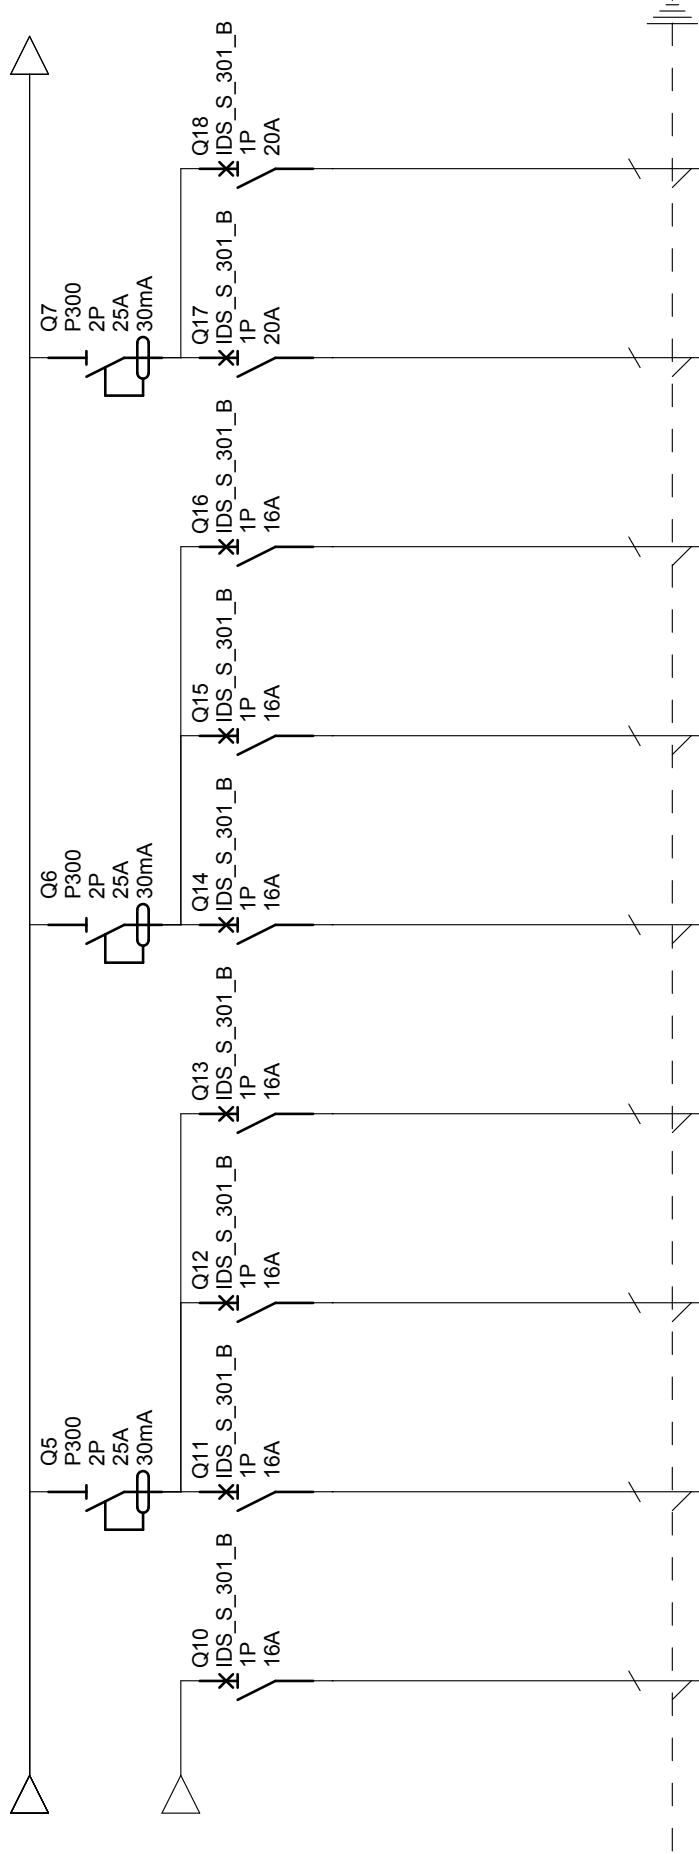

Oznaczenia aparatów	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18
Oznaczenia zacisków									
Opis	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA DATA	GNIAZDA DATA	GNIAZDA DATA	GNIAZDA DATA	GNIAZDA DATA	REZERWA	SZAFKA KROSOWNICZA	SZAFKA KROSOWNICZA
Moc	1,2kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	--	1,2kW	1,2kW
Długość kabla									
Przekrój kabla									
Typ kabla	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5

TPOD		Nr. projektu:		C
		Nr. rysunku:		B
UG_Bolesławiec		Data:		A
		Utworzone przez:		D
				F
				E
				D
Nr.				2/3



Oznaczenia aparatów	Q19	QG1
Oznaczenia zacisków		
Opis	KLIMATYZATOR	
Moc	1,1kW	
Długość kabla		
Przekrój kabla		
Typ kabla	YDYpzo 3x2,5	

TPOD		Nr. projektu:			C	F
		Nr. rysunku:			B	E
UG_Bolesławiec		Data:			A	D
		Utworzone przez:			Nr. 3/3	