
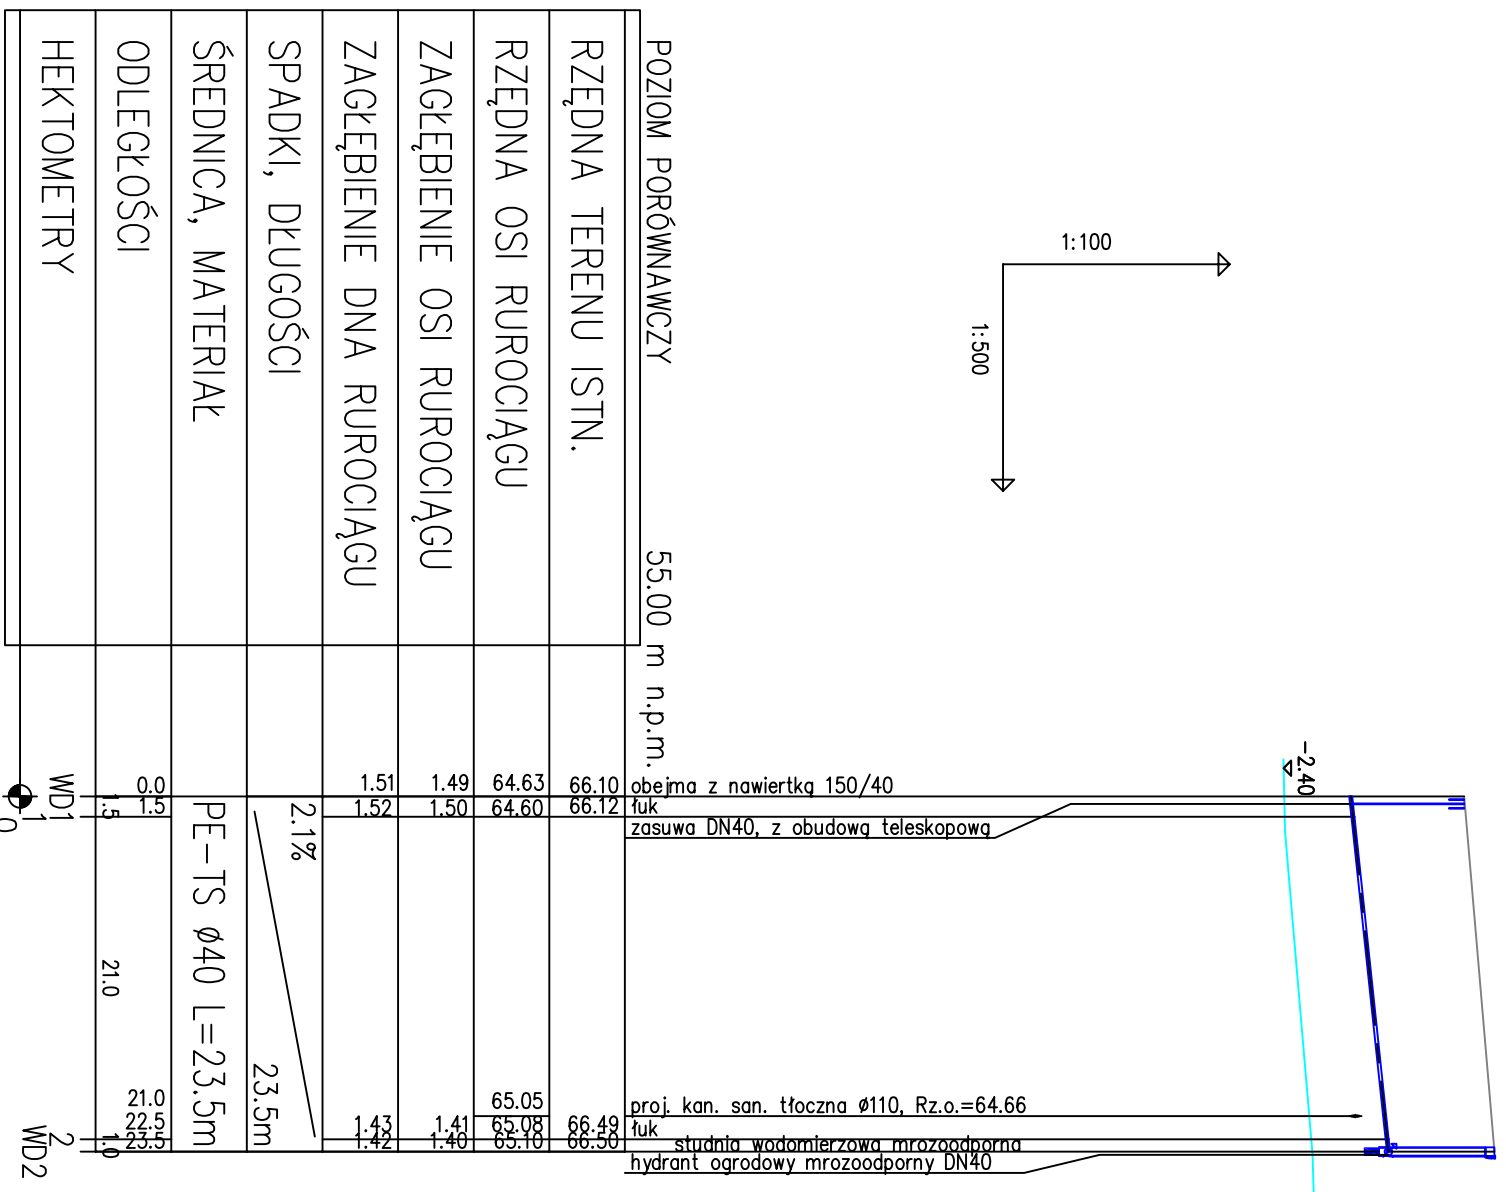


Nawierzchnia	j-ziemna
Rodzaj wykopu	mechaniczny

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00



POZIOM PORÓWNAWCZY	55.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	66.10
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	64.63
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.49
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU	1.51
SPADKI, DŁUGOŚCI	2.1‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE-TS Ø40 L=23.5m
ODLEGŁOŚCI	21.0
HEKTOMETRY	WD1

PROFIL PODŁUŻNY POŁĄCZENIA WODOCIĄGOWEGO
ODC. WD1 - WD2

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH MGR INŻ. STANISŁAW KŁOSIŃSKI UL. GRUNWALDZKA 6/1 64-100 LESZNO			
Temat:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWANAMI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANEJ W OBRĘBIE GŁUCHOWO - ETAP I	WKR/0271/POWS/06	data 12.2010r.
Objekt:	Sieć kanalizacji sanitarnej - profil podłużny pol.wodoc. WD1 - WD2		
Adres:	Głuchowo, gmina Czempin		
Investor:	Gmina Czempin ul. 24 Syczonia 25, 64-020 Czempin		
Projektant:	mgr inż. Stanisław Kłosiński		
Asystent:	inż. Maciej Zdziabek		skala 1:100/500
Asystent:	inż. Krzysztof Wojciech		Nr rys. 6
Sprawdził:	mgr inż. Zygmunt Maniaczyk	1514/91/L0	