


1. Trójnik 45° PVC Ø200mm/160mm,
2. Kolano PVC Ø160mm/45°
3. Studzienka rewizyjna na sieci z kręgów betonowych DN 1000mm
4. Studzienka inspekcyjna na sieci z tworzyw sztucznych Ø315mm
5. Studzienka inspekcyjna na przykanalnikach z tworzyw sztucznych Ø315mm
6. Granica nieruchomości

INFORMACJA:
 Przykanaliki należy zakończyć przy granicach posesji prywatnych, studnią PVC Ø315 mm - 9,0 kpl.

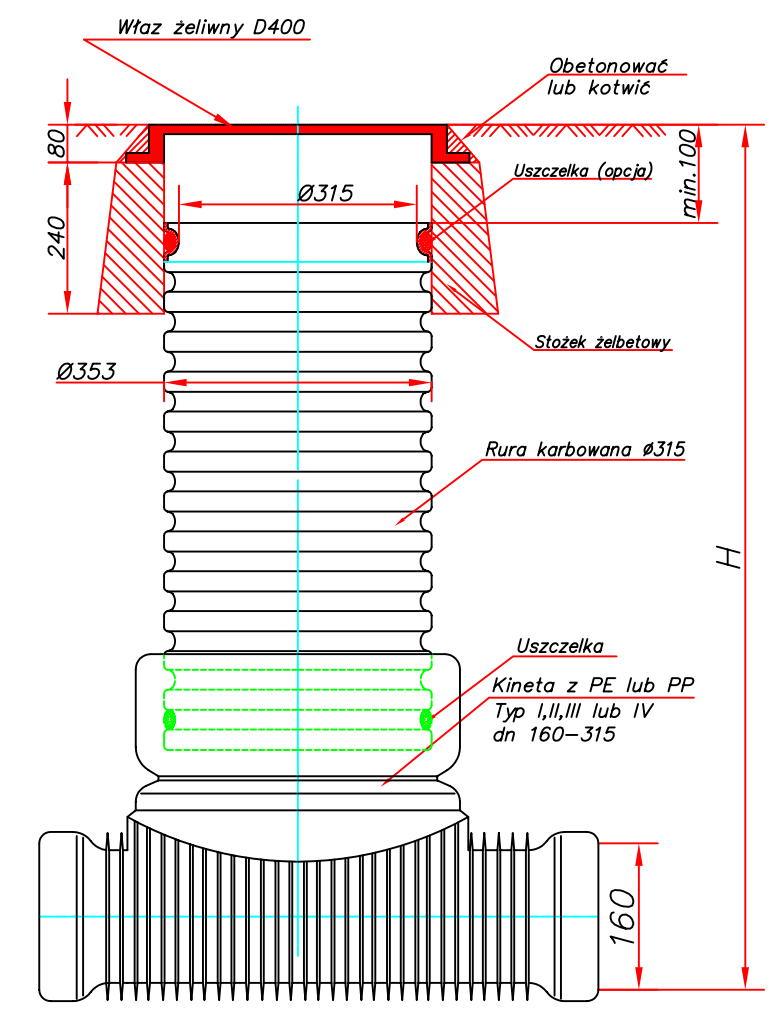

Oznaczenie przykanalika	Rzędne [m.n.p.m.]				Zagłębienie [m]		Długość L [m]
	A	B	C	D	h1	h2	
DS3	66.75	65.10	66.75	65.30	1,65	1,45	4,40
DS8	70.50	68.57	70.60	68.76	1,93	1,84	3,90

Oznaczenie przykanalika	Rzędne [m.n.p.m.]				Zagłębienie [m]		Długość L [m]
	A	B	C	D	h1	h2	
DS4	67.20	65.72	67.20	65.80	1,48	1,40	4,20
DS5	67.20	65.70	67.20	65.80	1,50	1,40	5,20
DS6	68.40	66.97	68.40	67.00	1,43	1,40	1,60
DS7	70.15	68.40	70.15	68.45	1,75	1,70	2,30
DS9	72.00	70.21	72.00	70.25	1,79	1,75	1,90
DS10	72.00	70.20	72.00	70.25	1,80	1,75	4,00

Oznaczenie przykanalika	Rzędne [m.n.p.m.]				Zagłębienie [m]		Długość L [m]
	A	B	C	D	h1	h2	
DS11	72.55	71.12	72.55	71.15	1,43	1,40	1,70

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH MGR INŻ. STANISŁAW KŁOŚIŃSKI ul. GRUNWALDZKA 6/1 64-100 LESZNO			
Temat:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANEJ W OBRĘBIE GŁUCHOWO - ETAP IV		
Obiekt:	Sieć kanalizacji sanitarnej - warianty włączeń przykanalników do sieci		
Adres:	Głuchowo, gmina Czempień	data	02.2014r.
Inwestor:	Gmina Czempień ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempień	skala	...
Projektant:	mgr inż. Stanisław Kłosiński	WKP/0271/ POWS/06	Rys.nr
Sprawdził:	mgr inż. Zygmunt Maniaczyk	1514/91/Lo	8