





ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA POLIOWA

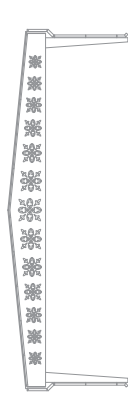

ELEWACJA WYCHODNIA

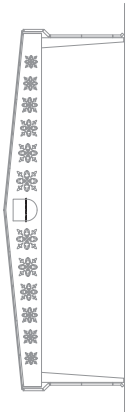


ELEWACJA POLIOWA - PRZYKŁAD

OWIADZENIE KRAJOWA
• niniejsza wiedza i doświadczenie
• niniejsze rozwiązania techniczne
• niniejsze rozwiązania techniczne

OWIADZENIE
• niniejsza wiedza i doświadczenie
• niniejsze rozwiązania techniczne
• niniejsze rozwiązania techniczne

Przebieg	2014-2022
Przebieg	2014-2022
Przebieg	2014-2022
Przebieg	2014-2022
Przebieg	2014-2022
Przebieg	2014-2022
Przebieg	2014-2022
Przebieg	2014-2022
Przebieg	2014-2022
Przebieg	2014-2022
Przebieg	2014-2022
Przebieg	2014-2022

OZNACZENIA



Odcinek 03 Akumulacji energii przy 4,18 kV odczyna szeregowo Wykonanie: Bielski R5/01-25kV/0001

1. Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie odczyna szeregowo w linii elektroenergetycznej.
2. Wariant 03 - wykonanie odczyna szeregowo w linii elektroenergetycznej przy napięciu 4,18 kV.
3. Odczyn wykonany jest przy pomocy transformacji elektrycznej.
4. Wszystkie urządzenia 110 kV należy wykonać w wykonaniu bielskim.
5. Odczyn ma być wykonany w wykonaniu bielskim i należy wykonać projekt odczyna w wykonaniu bielskim.

ROZWIĄZANIE	3	E/A	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	
PROJEKTANT	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18
PROJEKT	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18
PROJEKTANT	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18
PROJEKTANT	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18

