


DRENAŻ BOISKA O NAWIERCHNI POLIURETANOWEJ

- 1,30 Warstwa nawierzchni poliuretanowej
 - 3,50 Warstwa wyrównawcza mineralna syntetyczna
 - 5,00 Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-5mm)
 - 20,00 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 5-31,5mm)
 - 100,00 Warstwa odsączająca z piasku
- Grunt rodzimy

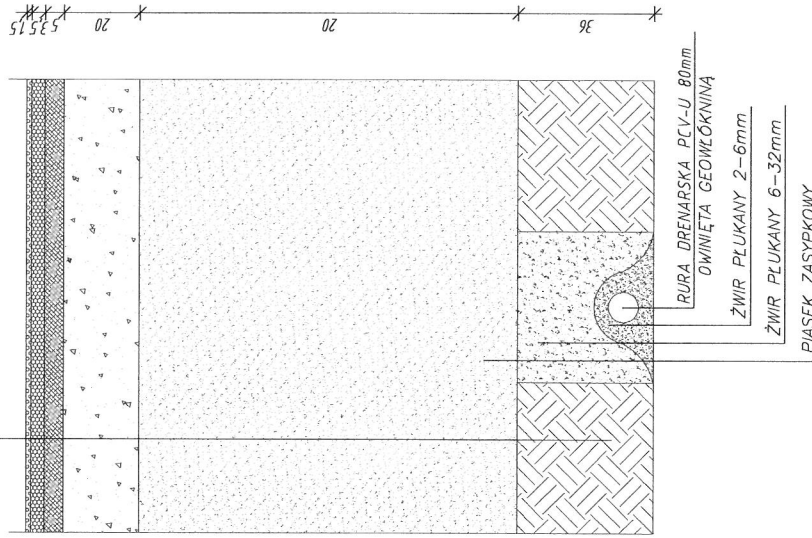

Tytuł: DRENAŻ BOISKA – PRZEKRÓJ'

Nazwa inwestycji:	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
Adres budowy:	MURZYNOWO KOŚCIELNE, 63-012 DOMINOWO DZIAŁKA NR 122/2
Inwestor:	GMINA DOMINOWO UL. CENTRALNA 7, 63-012 DOMINOWO
projektant:	mgr. inż. Janusz Mackowski upr. nr 16/89/Pw
Data:	VIII. 2011
Bransz:	ARCH.
Skala:	1:20
Nr rysunku:	11