



SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO KABLA

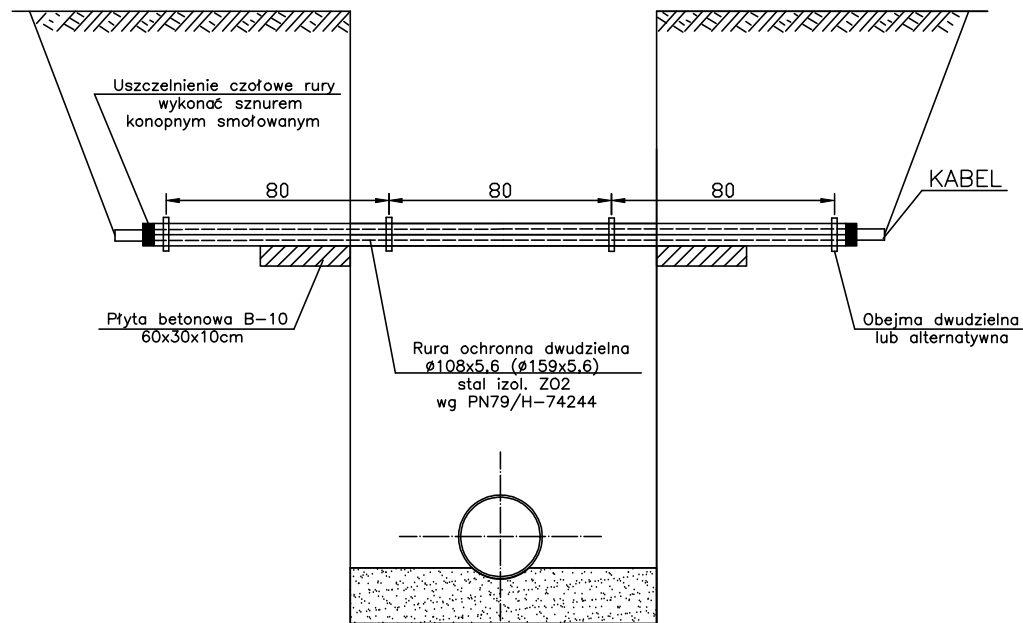

SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEGO RUROCIĄGU Z RUROCIĄGIEM ISTNIEJĄCYM

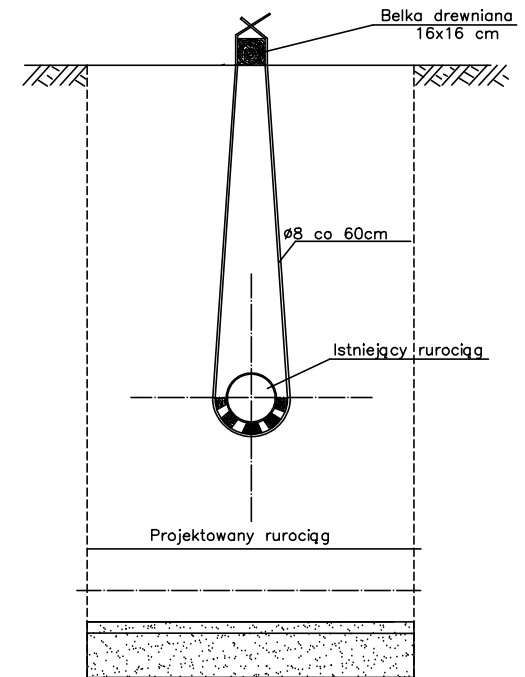

UWAGA:

Zasypkę wykopu do wysokości istniejącego rurociągu lub kabla należy wykonać gruntem sybkim (piaskiem) zagęszczonym do 95% wskaźnika Proctora

Nazwa rysunku: SKRZYŻOWANIA Z MEDIAMI					Nr rysunku: 4
Opis: Projekt przyłącza wodociągowego do szkoły w miejscowości Wielgus o nr ewid. działki 289/1 z rurociągu tranzytowego do zbiornika wyrównawczego z dr.85					Skala: bez skali
Projektował:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:	Stadium:
mgr inż. D. ŚLIZ	INSTAL.-INŻ.	KL - 178/90		04.2013r	PB/PW