


Podolany  
363

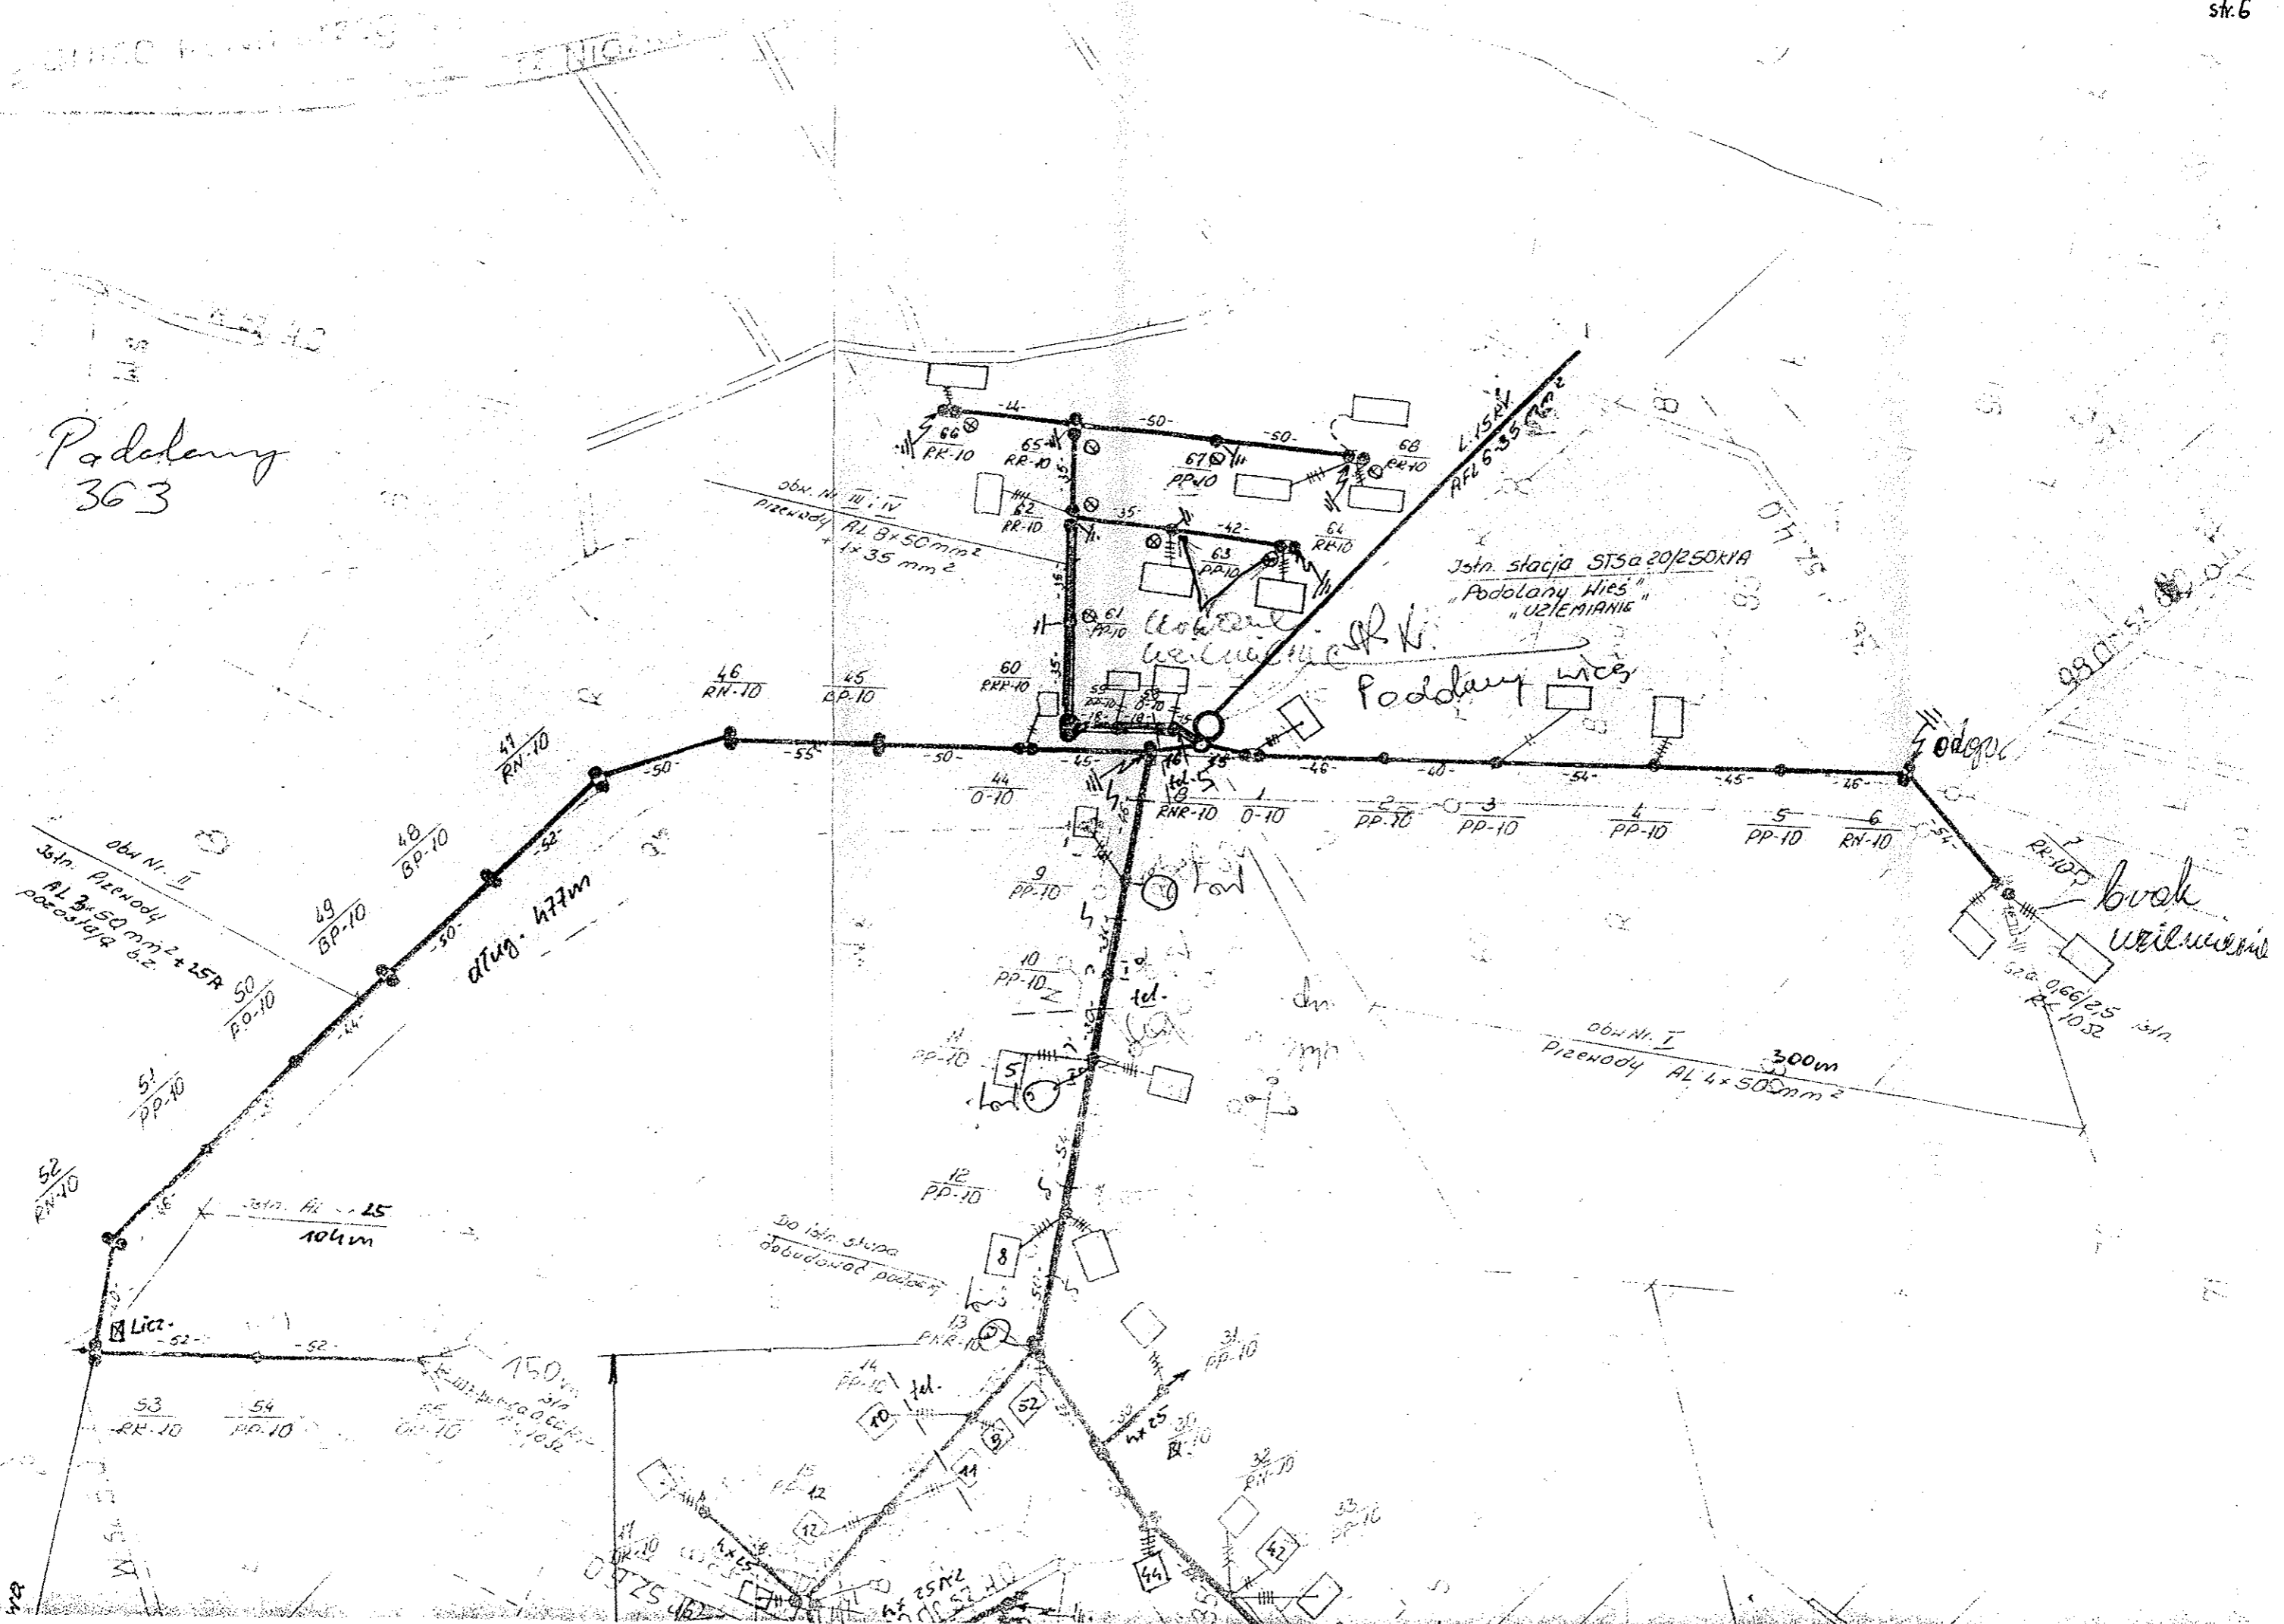

obw. Nr. III, IV  
Przewody AL 8x50 mm<sup>2</sup>  
1x35 mm<sup>2</sup>

1sta stacja STS a 20/250 kV  
"Podolany Wicej"  
"UZEMNIANIE"

Podolany wicej

budynek wielokondygnacyjny

obw. Nr. I  
Przewody AL 4x50 mm<sup>2</sup>  
300m

obw. Nr. II  
3sta stacja STS a 20/250 kV  
Przewody AL 3x50 mm<sup>2</sup> + 2SR  
początek b.c.

atug. 477m

48 BP-10

52 RN-10

3sta st. Ak. 25  
104m

50 istn. stacja  
obudowa podst.

53 RK-10 54 RP-10

150m  
sta. STS a 20/250 kV

10 tel.

32 RP-10

33 RP-10

14 RP-10

11 tel.

10 tel.

11 tel.

12 tel.

13 tel.

14 tel.

15 tel.

16 tel.

17 tel.

18 tel.

19 tel.

20 tel.

21 tel.

22 tel.

23 tel.

24 tel.

25 tel.

26 tel.

27 tel.

28 tel.

29 tel.

30 tel.

31 tel.

32 tel.

33 tel.

34 tel.

35 tel.

36 tel.

37 tel.

38 tel.

39 tel.

40 tel.

41 tel.

42 tel.

43 tel.

44 tel.

45 tel.

46 tel.

47 tel.

48 tel.

49 tel.

50 tel.

51 tel.

52 tel.

53 tel.

54 tel.

55 tel.

56 tel.

57 tel.

58 tel.

59 tel.

60 tel.

61 tel.

62 tel.

63 tel.

64 tel.

65 tel.

66 tel.

67 tel.

68 tel.

69 tel.

70 tel.

71 tel.

72 tel.

73 tel.

74 tel.

75 tel.

76 tel.

77 tel.

78 tel.

79 tel.

80 tel.

81 tel.

82 tel.

83 tel.

84 tel.

85 tel.

86 tel.

87 tel.

88 tel.

89 tel.

90 tel.

91 tel.

92 tel.

93 tel.

94 tel.

95 tel.

96 tel.

97 tel.

98 tel.

99 tel.

100 tel.