



## W6

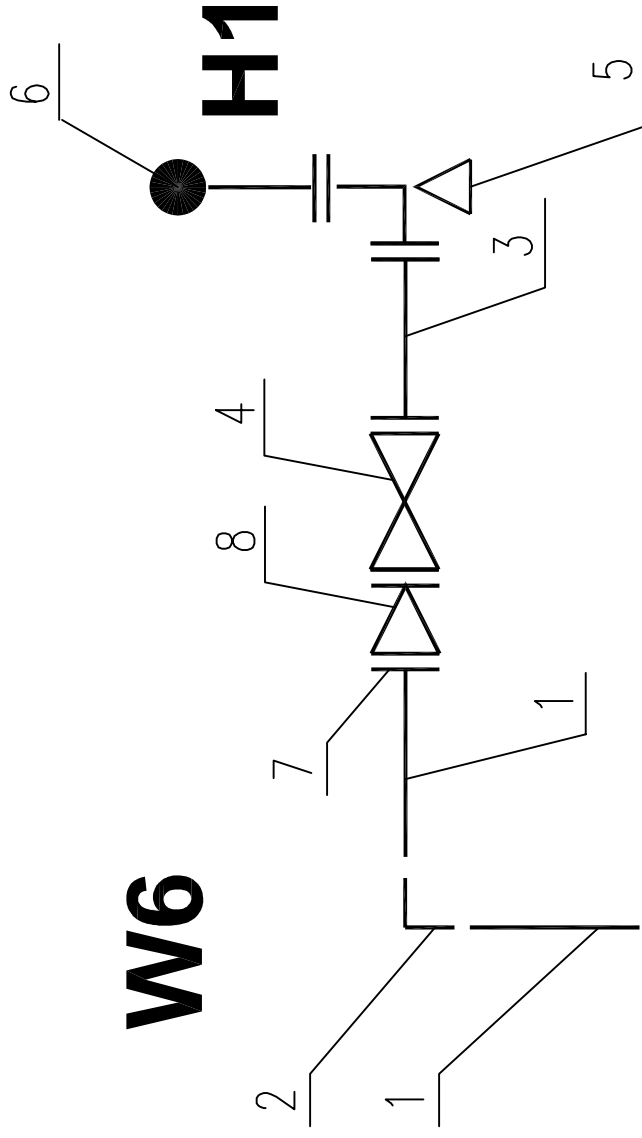


1. Rura PE PN 10 DN 110
2. Kolano PE DN110 (zgrzewane doczołowo)
3. Króciec żeliwny kotłierzowy PN 10 Dn 80 L= 0,5 m
4. Zasuwa kołn. DN 80
5. Kolano ze stopką Dn 80
6. Hydrant nadziemny Dn 80
7. Kolnierz combi do rur PE DN 110
8. Zwężka żeliwna DN100/80

## W1

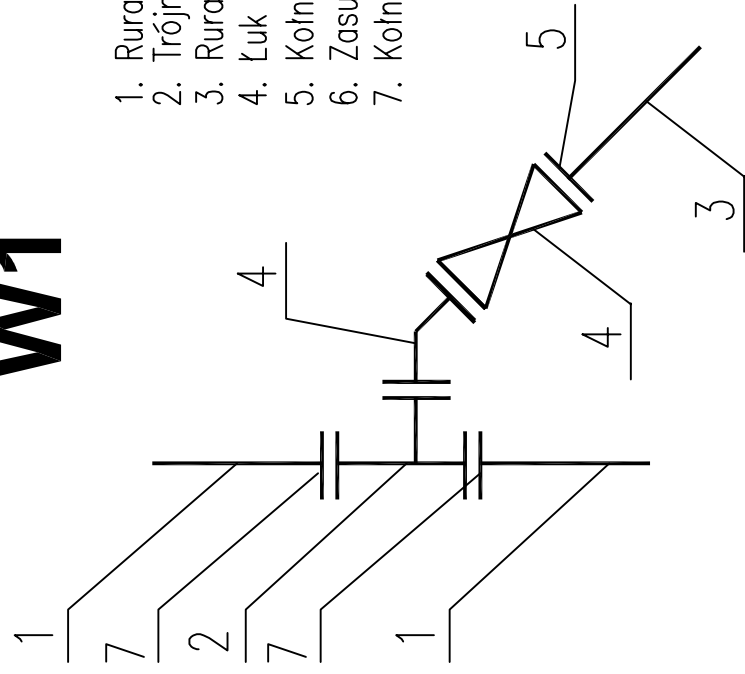

1. Rura PE PN 10 DN 225
2. Trójnik żeliwo DN200/100
3. Rura PE PN 10 DN 110
4. Łuk kotłierzowy PN 10 DN 100, kąt 45 st.
5. Kolnierz combi do rur PE DN 110
6. Zasuwa kołn. DN100
7. Kolnierz combi do rur PE DN 225

## W8

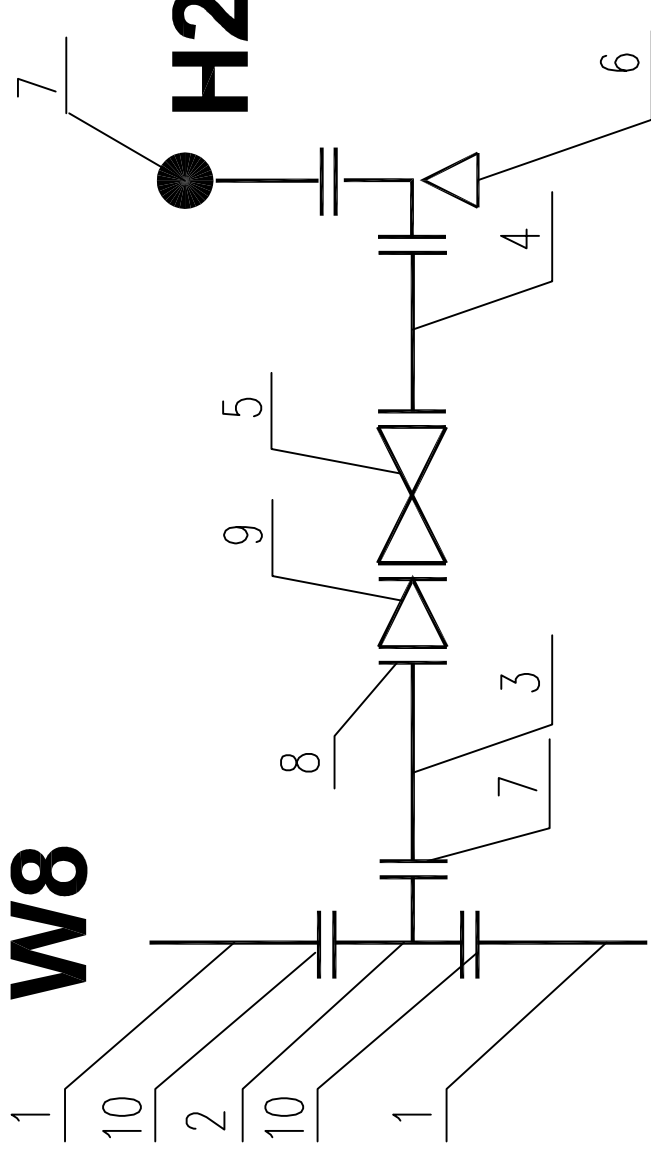

1. Rura PE PN 10 DN 225
2. Trójnik żeliwo DN200/100
3. Rura PE PN 10 DN 110
4. Króciec żeliwny kotłierzowy PN 10 DN 80 L= 0,5 m
5. Zasuwa kołn. DN 80
6. Kolano ze stopką Dn 80
7. Hydrant nadziemny Dn 80
8. Kolnierz combi do rur PE DN 110
9. Zwężka żeliwna DN100/80
10. Kolnierz combi do rur PE DN 225



DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.  
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (024) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:

„Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Przytargowej w miejscowości Kiernozia, gmina Kiernozia”

INWESTOR:

**GMINA KIERNOZIA**  
99-412 Kiernozia, ul. Sobocka 1a

DATA:

czerwiec  
2019r

NAZWA RYSUNKU:

Schematy węzłów wodociągowych

SKALA:

SCHEMAT

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Maciej Dzikowski

IMIĘ I NAZWISKO:

LOD/1487/POOS/10  
branża sanitarna

NR. RYSUNKU:

Rys. 6