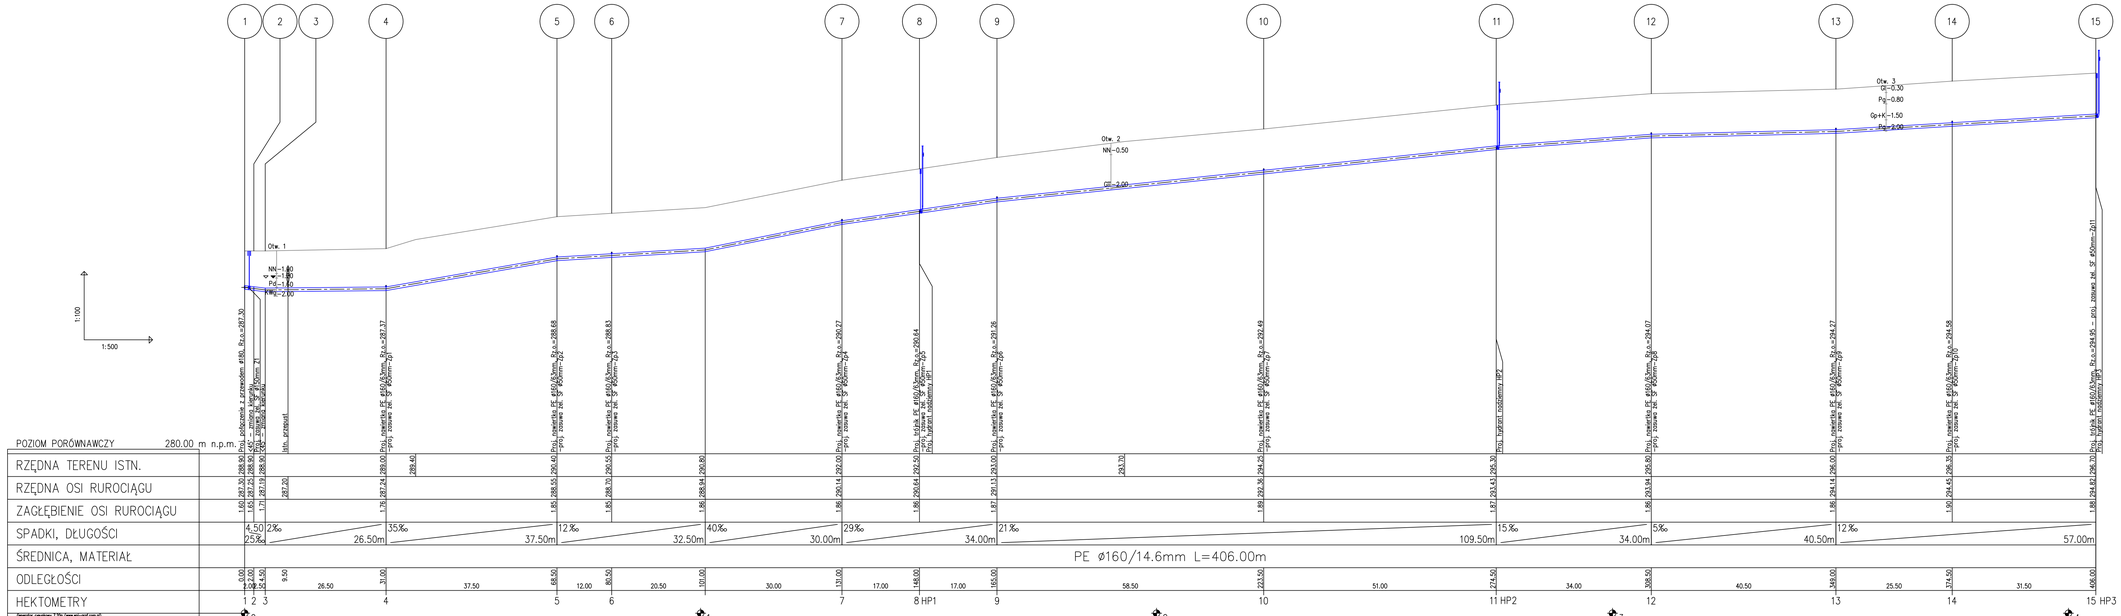

POZIOM PORÓWNAWCZY 280.00 m n.p.m.															
RZĘDNA TERENU ISTN.	288.90	288.90	289.00	289.00	289.40										
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	287.30	287.30	287.24	289.00	289.40										
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.60	1.60	1.76												
SPADKI, DŁUGOŚCI	4.50	2‰	25‰	26.50m	35‰	37.50m	12‰	32.50m	40‰	30.00m	29‰	34.00m	21‰	109.50m	15‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE ø160/14.6mm L=406.00m														
ODLEGŁOŚCI	0.00	4.50	9.50	26.50	30.00	37.50	68.50	12.00	80.50	20.50	101.00	30.00	131.00	17.00	148.00
HEKTOMETRY	0	1 2 3			4		5	6			7		8 HP1		9

POZIOM PORÓWNAWCZY 280.00 m n.p.m.															
RZĘDNA TERENU ISTN.	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU															
SPADKI, DŁUGOŚCI	109.50m	15‰	34.00m	5‰	40.50m	12‰	57.00m								
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE ø160/14.6mm L=406.00m														
ODLEGŁOŚCI	10	109.50	11 HP2	143.50	12	183.50	13	224.00	14	249.50	15 HP3	281.00			
HEKTOMETRY															

POZIOM PORÓWNAWCZY 280.00 m n.p.m.															
RZĘDNA TERENU ISTN.	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU															
SPADKI, DŁUGOŚCI	109.50m	15‰	34.00m	5‰	40.50m	12‰	57.00m								
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE ø160/14.6mm L=406.00m														
ODLEGŁOŚCI	10	109.50	11 HP2	143.50	12	183.50	13	224.00	14	249.50	15 HP3	281.00			
HEKTOMETRY															

Zawór zasuwowy Z-236 DN=80 PN=16 (1 szt.)

POZIOM PORÓWNAWCZY 280.00 m n.p.m.															
RZĘDNA TERENU ISTN.	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU															
SPADKI, DŁUGOŚCI	109.50m	15‰	34.00m	5‰	40.50m	12‰	57.00m								
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE ø160/14.6mm L=406.00m														
ODLEGŁOŚCI	10	109.50	11 HP2	143.50	12	183.50	13	224.00	14	249.50	15 HP3	281.00			
HEKTOMETRY															

Zakład Usługowo-Projektowy "KIS-SAN" Kisiel Wiesław
25-437 Kielce, os. "Na Stoku" 79/34 tel. 41-332-58-52

OBIEKT: **Budowa wodociągu w miejscowości Ciekoty, na granicy z Brzezinkami, gm. Masłów.**

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data	SPECJALNOŚĆ
Autorzy:	mgr inż. Katarzyna Biały	SNOU/0033/ POOS/03		04.2014 r.	**Projekt budowlany**
Projektował:				04.2014 r.	
Opracował:	mgr inż. Paweł Siniak			04.2014 r.	BRANŻA:
Opracował:	mgr inż. Paweł Niedzielski			04.2014 r.	Sanitarna
Sprawdził:	inż. Edward Biały	234/KL/74		04.2014 r.	

SKALA 1:100 / 1:500

NR RYS. **2**

NAZWA RYSUNKU: **PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ**