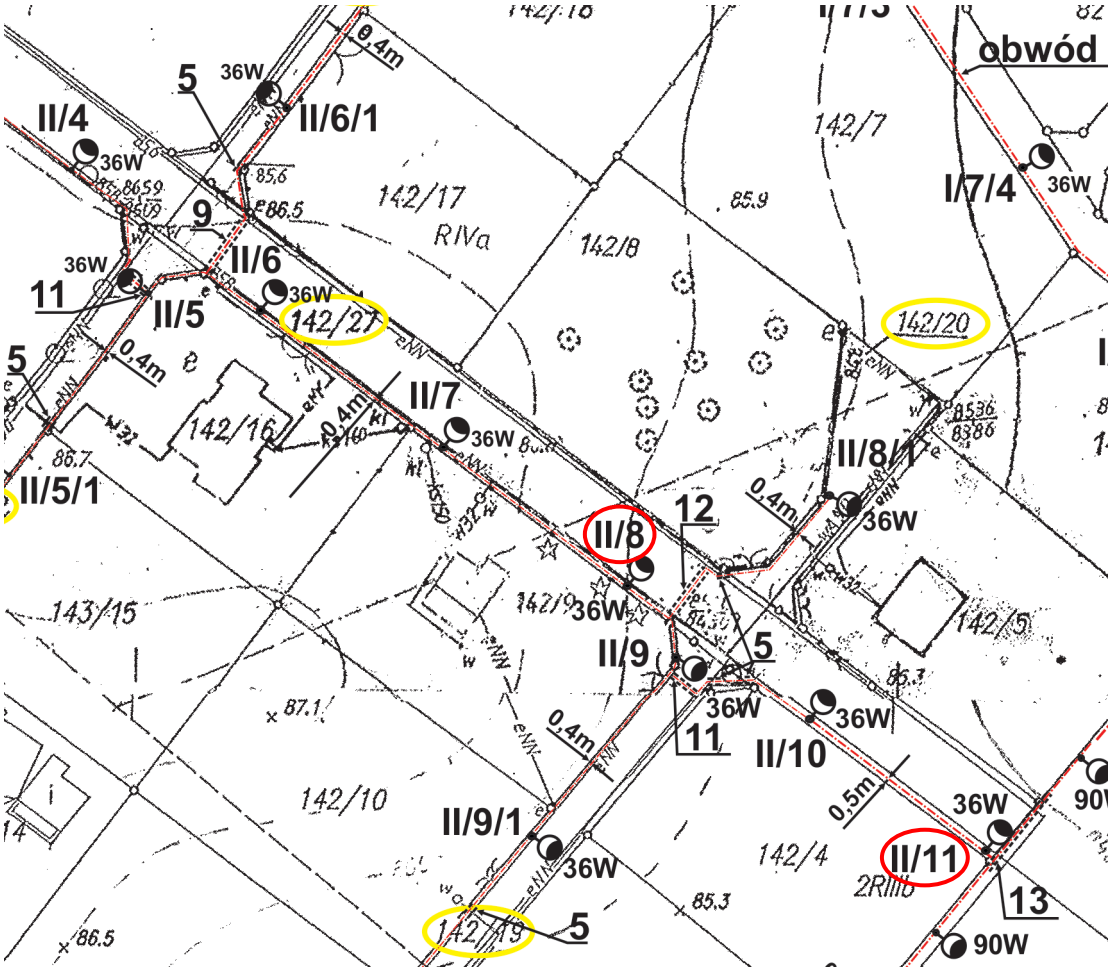

ZAKRES PRAC:

- do wybudowania słup II/8, II/11

- kabel nn 0,4kV typu YAKY 4x35mm^2 (od lampy II/5 poprzez lampy II/6, II/7, II/8, II/9 II/10 do lampy II/11) - dł. całk. 186 m