


„SZ” - dostarczana z wyposażeniem pompowni „P1”

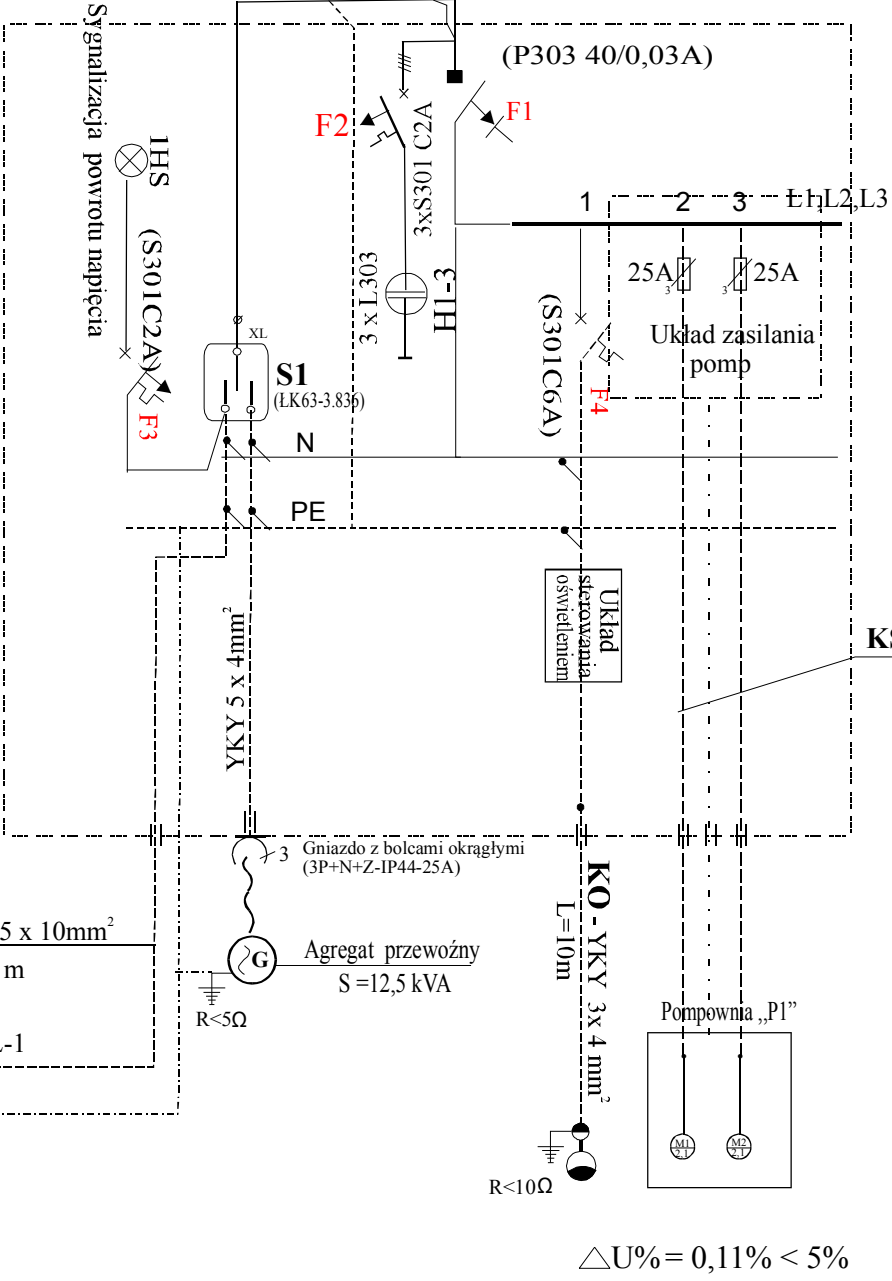

SYSTEM "TT"	
SZYBKE SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE	
URZĄDZENIA W II KL. IZOLACJI <input type="checkbox"/>	
BILANS MOCY „SZ”	
P _i = 4,25 kW	
P _s = 4,2 kW	
I _s = 8,4 A	

Układ sieci TN-C - szybkie samoczynne wyłączenie

- UWAGI:**
1. Szafę sterującą - zasilającą „SZ” zainstalować w/g lokalizacji na rys. 2E.
 2. Wyposażenie w aparaturę w/g wykonania fabrycznego.
 3. Ochrona od porażenia prądem elektrycznym: szybkie samoczynne wyłączenie układu sieci TT

Inwestor: Gmina Piekoszów					
Ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów					
Zadanie:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Dolny w części dotyczącej podłączenia odbiorców z działki nr 137/4 do istniejącego kanału w Janowie Górnym	Stadium dokum:	Branża:		
		P.B.	Elektryczna		
Nazwa rysunku:	SCHDEMAT ZASILANIA POMPOWNI ŚCIEKÓW „P1”				Skala:
Projektował:	inż. Andrzej Jezierski	Specjalność:	elektryk	Nr uprawnień:	KL 215/89
Sprawił:	mgr inż. Jan Cieśla-Fijałkowski	Specjalność:	elektryk	Nr uprawnień:	KL 632/94
				Data:	04.2016r.
				Data:	04.2016r.
					Nr rysunku:
					3E