




PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**Mazowsze.**  
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

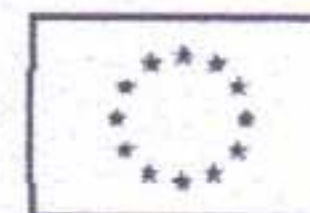

**MIASTO PRZASNYSZ**  
Powiat Przasnyski  
Województwo Mazowieckie  
adres ul. Jana Kilińskiego 2  
**06-300 PRZASNYSZ**  
Regon 550667876 NIP 761-15-25-385

**Nr sprawy 340- 21/10**

Przasnysz dnia 28 czerwca 2010r.

## DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

**Dotyczy zamówienia:** Przebudowa targowicy miejskiej w ramach projektu „Poprawa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej w Przasnyszu poprzez przebudowę targowicy miejskiej.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa pzp) (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.

Treść pytań i odpowiedzi przedstawiam poniżej.

### Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający potwierdza, że projektowane głośniki w systemie nagłośnienia mają posiadać IP67?

**Odpowiedź:** Tak

### Pytanie Nr 2

Z czego ma być wykonana podbudowa na drogach i placach manewrowych oraz pow. targowej zadaszanej. Według rysunku "warstwy podłoża" na drogach i placach manewrowych oraz powierzchni targowej ma być podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, a w przedmiarze robót jest podbudowa z kruszywa naturalnego. (przedmiar poz. 114)

### Odpowiedź

Warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni dróg i placów manewrowych oraz powierzchni targowej zadaszanej i niezadaszanej będą wykonywane według rysunku "Warstwy podłoża". Rzeczywiście w przedmiarze robót błędnie opisano rodzaj podbudowy. Prawidłowy opis pozycji przedmiaru powinien brzmieć:

"Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-63mm - warstwa o grubości 20 cm po zagęszczeniu".

Proszę o wprowadzenie opisu tej treści w kosztorysie ofertowym i dokonanie wyceny pozycji dla kruszywa łamanego 0/63mm.

### Pytanie nr3

Na rysunku 21 poz. 1i2 podano gatunek materiału St3SX a w zestawieniu materiałów podano gat. 18G2A. Który jest prawidłowy?

**Odpowiedź:** Stal 18G2A



**Pytanie nr4**

Czy profile na słupy i rygle 200x200x6,3 mogą być zimno gięte? Czy można zastosować profile 200x200 o grubości ścianki 6mm zamiast 6,3 z uwagi na trudności w zakupie profili ze ścianką 6,3mm?

**Odpowiedź:** Nie. Proszę zastosować profile zgodne z projektem.

**Pytanie nr5**

Czy można zastąpić poliwęglan na świetliki o grubości 16mm zamiast 20mm z uwagi na trudności w zakupie poliwęglanu dymionego o grubości 20mm?

**Odpowiedź:** Nie. Proszę przyjąć poliwęglan projektowany .

**Pytanie nr6**

Blacha na pokrycie dachu wiat. Jaką należy zastosować? Opis wiat handlowych – opis konstrukcji budynku pkt.10 przewiduje blachę trapezową TR40/183 gr. 0,75mm, natomiast przedmiar – branża bud. poz.34d.3- blachę trapezową T55?

**Odpowiedź:** Zastosować blachę TR 140/183

**Pytanie nr 7****Ogrodzenie:**

a) Bramy ogrodzeniowe powinny być otwierane ręcznie czy automatycznie?

**Odpowiedź:** Bramy otwierane ręcznie

b) Z jakiego materiału powinny być wykonane ekrany dźwiękochłonne? Czy jest dokumentacja dotycząca tego typu ogrodzenia?

**Odpowiedź :** Ekrany akustyczne - jednostronnie pochłaniająca z profilowanej blachy aluminiowej o grubości 1,2-1,5mm (blacha przednia perforowana) wypełniona materiałem pochłaniającym w postaci płyt z wełny mineralnej o grubości 50 mm i gęstości 100-120 kg/m<sup>3</sup>, zabezpieczona od perforowanej strony kasety welonem szklanym. Płyty z wełny mineralnej są zamocowane przy ściance perforowanej kasety.

Zakres informacji przekazanych w odpowiedzi na zapytania wykonawców nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert, a tym samym nie zachodzi konieczność zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu Nr 152721 – 2010 z dnia 14.06.2010r.

**BURMISTRZ**  
  
Waldemar Trochimiuk