


Tablica TO

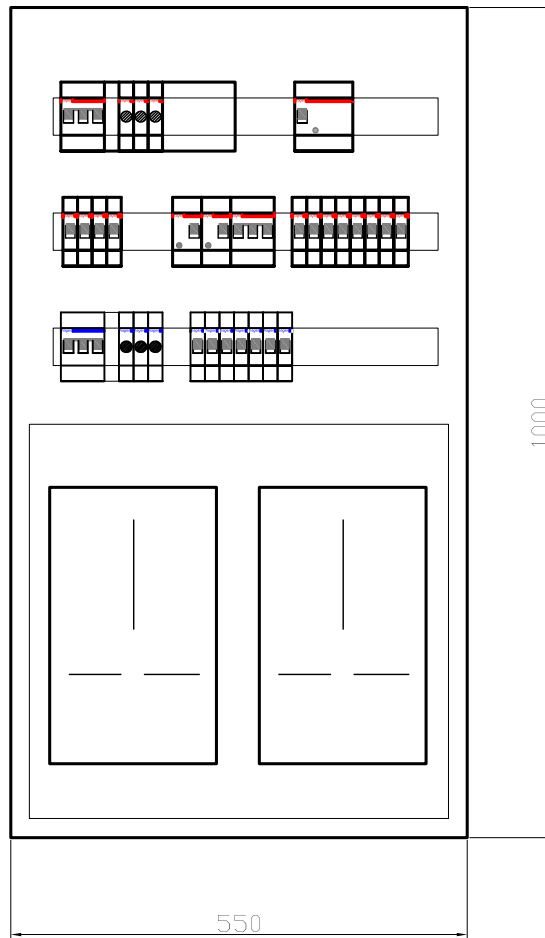

UWAGA:

1. Tablicę TO wyposażyc w aparaturę modułową jak na schemacie, rys. nr 4.
2. Jako tablicę wykorzystac rozdzielnicę p/t RH4/05.3, prod. Sabaj.
3. Istniejące liczniki energii czynnej zainstalować na typowych tablicach licznikowych 3faz.
4. Istniejące obwody do piwnicy należy przepięć wraz z zabezpieczeniami do proj. tablicy TO.

Nazwa i adres obiektu: Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Antoniewie, dz. nr 340 gm. Radomyśl n. Sanem		Branża: elektryczna	Skala:	
Inwestor: Gmina Radomyśl n. Sanem ul. Rynek Duży 7 37-455 Radomyśl		Nazwa rysunku: Tablica TO- widok		
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Nr rys.:
Projektant	inż. Andrzej Latawiec	PDK/0076/ POOE/05		5
				Data: luty 2008