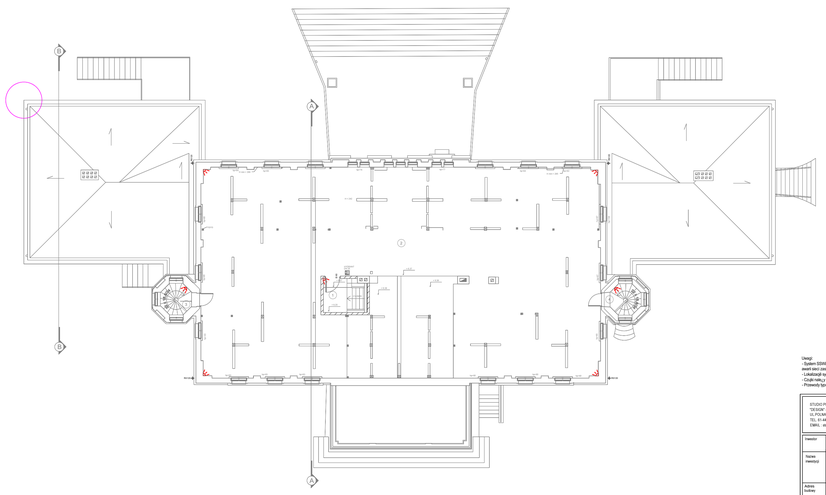

LEGENDA

Nazwa
- Rozdzielnica SSWIN wyposażona w centrale alarmowe* typu Satel Integra 128 PLUS moduł GSM typu Satel LT-1 + 8x ekspander wejść typu Satel INT-E
- Manipulator typu Satel Integra INT-KLFR
- Czujka dualna MW+PIR typu DSC LC-104

Uwagi:
- System SSWIN nalej y wyposa ,yae w zasilanie buforowe gwarantu ce pracę systemu przez 36h w wypadku awarii sieci zasilającej
- Lokalizacji sygnalizatora zewnętrznego typu Satel SP-4003 ustalać na etapie wykonawczym
- Czujki nalej y montowaae na wysokości 2,2m od poziomu wykończonej podłogi
- Przewody typu YTDY 8x0,5mm ułaae w topologii gwiazdy/różdżki

STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO
"DESIGN" SEBASTIAN KĘDZIOR
UL.POLNA 20, 62-069 ROSTARZEWO
TEL: 61-440-872, 606-196-804
EMAIL: studiodesign@o2.pl

DesIgN

Inwestor	Gmina Rakoniewice Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice
Nazwa inwestycji	Termomodernizacja z przebudowa budynku administracyjnego
Adres budowy	jednostka ewidencyj: Rakoniewice, obrębb: Rakoniewice Wieoe, dzia*ka 193/21

Skala	Nazwa rzutu	Nr rys.	Branża
1:100	Instalacja SSWIN - rzut poddasza	E-6.4	elektryczna

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis i numer uprawnień	Data	Podpis
Projektował*				
Sprawdził*				
Opracował*	mgr inż. I. Napierała		2016	

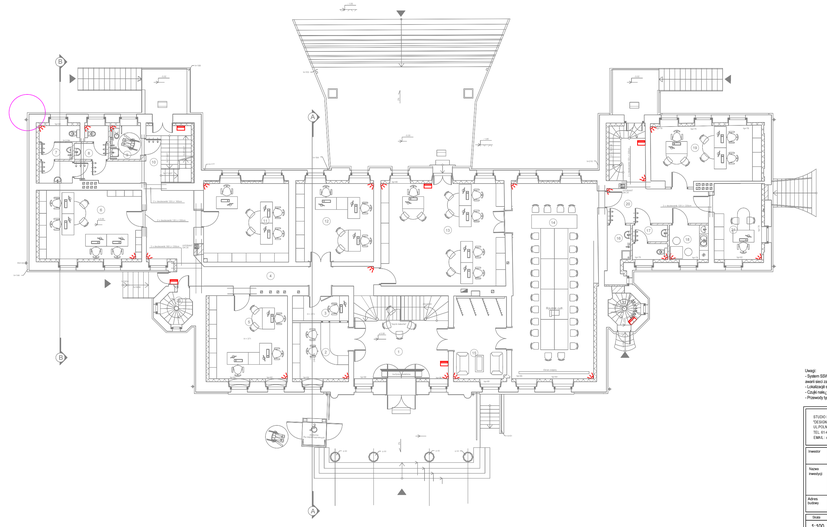

LEGENDA

Nazwa
- Rozdzielnica SSWIN wyposażona w centrale alarmowe* typu Satel Integra 128 PLUS moduł GSM typu Satel LT-1 + 8x ekspander wejść typu Satel INT-E
- Manipulator typu Satel Integra INT-KLFR
- Czujka dualna MW+PIR typu DSC LC-104

Uwagi:
- System SSWIN nalej y wyposa ,yae w zasilanie buforowe gwarantu ce pracę systemu przez 36h w wypadku awarii sieci zasilającej
- Lokalizacji sygnalizatora zewnętrznego typu Satel SP-4003 ustalać na etapie wykonawczym
- Czujki nalej y montowaae na wysokości 2,2m od poziomu wykończonej podłogi
- Przewody typu YTDY 8x0,5mm ułaae w topologii gwiazdy/różdżki

STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO
"DESIGN" SEBASTIAN KĘDZIOR
UL.POLNA 20, 62-069 ROSTARZEWO
TEL: 61-440-872, 606-196-804
EMAIL: studiodesign@o2.pl

DesIgN

Inwestor	Gmina Rakoniewice Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice
Nazwa inwestycji	Termomodernizacja z przebudowa budynku administracyjnego
Adres budowy	jednostka ewidencyj: Rakoniewice, obrębb: Rakoniewice Wieoe, dzia*ka 193/21

Skala	Nazwa rzutu	Nr rys.	Branża
1:100	Instalacja SSWIN - rzut parteru	E-6.2	elektryczna

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis i numer uprawnień	Data	Podpis
Projektował*				
Sprawdził*				
Opracował*	mgr inż. I. Napierała		2016	

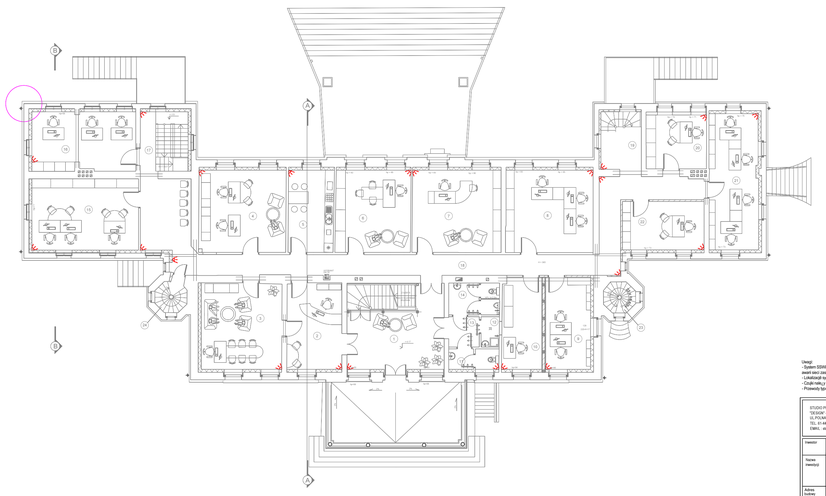

LEGENDA

Nazwa
- Rozdzielnica SSWIN wyposażona w centrale alarmowe* typu Satel Integra 128 PLUS moduł GSM typu Satel LT-1 + 8x ekspander wejść typu Satel INT-E
- Manipulator typu Satel Integra INT-KLFR
- Czujka dualna MW+PIR typu DSC LC-104

Uwagi:
- System SSWIN nalej y wyposa ,yae w zasilanie buforowe gwarantu ce pracę systemu przez 36h w wypadku awarii sieci zasilającej
- Lokalizacji sygnalizatora zewnętrznego typu Satel SP-4003 ustalać na etapie wykonawczym
- Czujki nalej y montowaae na wysokości 2,2m od poziomu wykończonej podłogi
- Przewody typu YTDY 8x0,5mm ułaae w topologii gwiazdy/różdżki

STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO
"DESIGN" SEBASTIAN KĘDZIOR
UL.POLNA 20, 62-069 ROSTARZEWO
TEL: 61-440-872, 606-196-804
EMAIL: studiodesign@o2.pl

DesIgN

Inwestor	Gmina Rakoniewice Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice
Nazwa inwestycji	Termomodernizacja z przebudowa budynku administracyjnego
Adres budowy	jednostka ewidencyj: Rakoniewice, obrębb: Rakoniewice Wieoe, dzia*ka 193/21

Skala	Nazwa rzutu	Nr rys.	Branża
1:100	Instalacja SSWIN - rzut I piętra	E-6.3	elektryczna

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis i numer uprawnień	Data	Podpis
Projektował*				
Sprawdził*				
Opracował*	mgr inż. I. Napierała		2016	

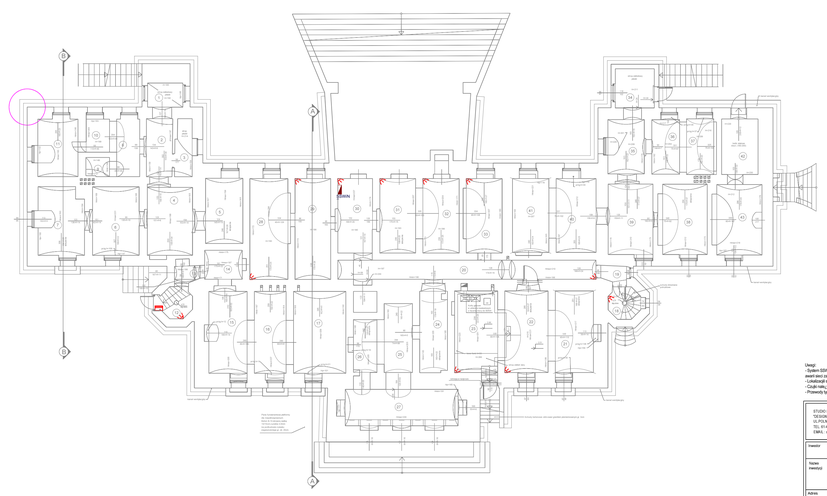

LEGENDA

Nazwa
- Rozdzielnica SSWIN wyposażona w centrale alarmowe* typu Satel Integra 128 PLUS moduł GSM typu Satel LT-1 + 8x ekspander wejść typu Satel INT-E
- Manipulator typu Satel Integra INT-KLFR
- Czujka dualna MW+PIR typu DSC LC-104

Uwagi:
- System SSWIN nalej y wyposa ,yae w zasilanie buforowe gwarantu ce pracę systemu przez 36h w wypadku awarii sieci zasilającej
- Lokalizacji sygnalizatora zewnętrznego typu Satel SP-4003 ustalać na etapie wykonawczym
- Czujki nalej y montowaae na wysokości 2,2m od poziomu wykończonej podłogi
- Przewody typu YTDY 8x0,5mm ułaae w topologii gwiazdy/różdżki

STUDIO PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO
"DESIGN" SEBASTIAN KĘDZIOR
UL.POLNA 20, 62-069 ROSTARZEWO
TEL: 61-440-872, 606-196-804
EMAIL: studiodesign@o2.pl

DesIgN

Inwestor	Gmina Rakoniewice Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice
Nazwa inwestycji	Termomodernizacja z przebudowa budynku administracyjnego
Adres budowy	jednostka ewidencyj: Rakoniewice, obrębb: Rakoniewice Wieoe, dzia*ka 193/21

Skala	Nazwa rzutu	Nr rys.	Branża
1:100	Instalacja SSWIN - rzut piwnicy	E-6.1	elektryczna

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis i numer uprawnień	Data	Podpis
Projektował*				
Sprawdził*				
Opracował*	mgr inż. I. Napierała		2016	