


OPASKA

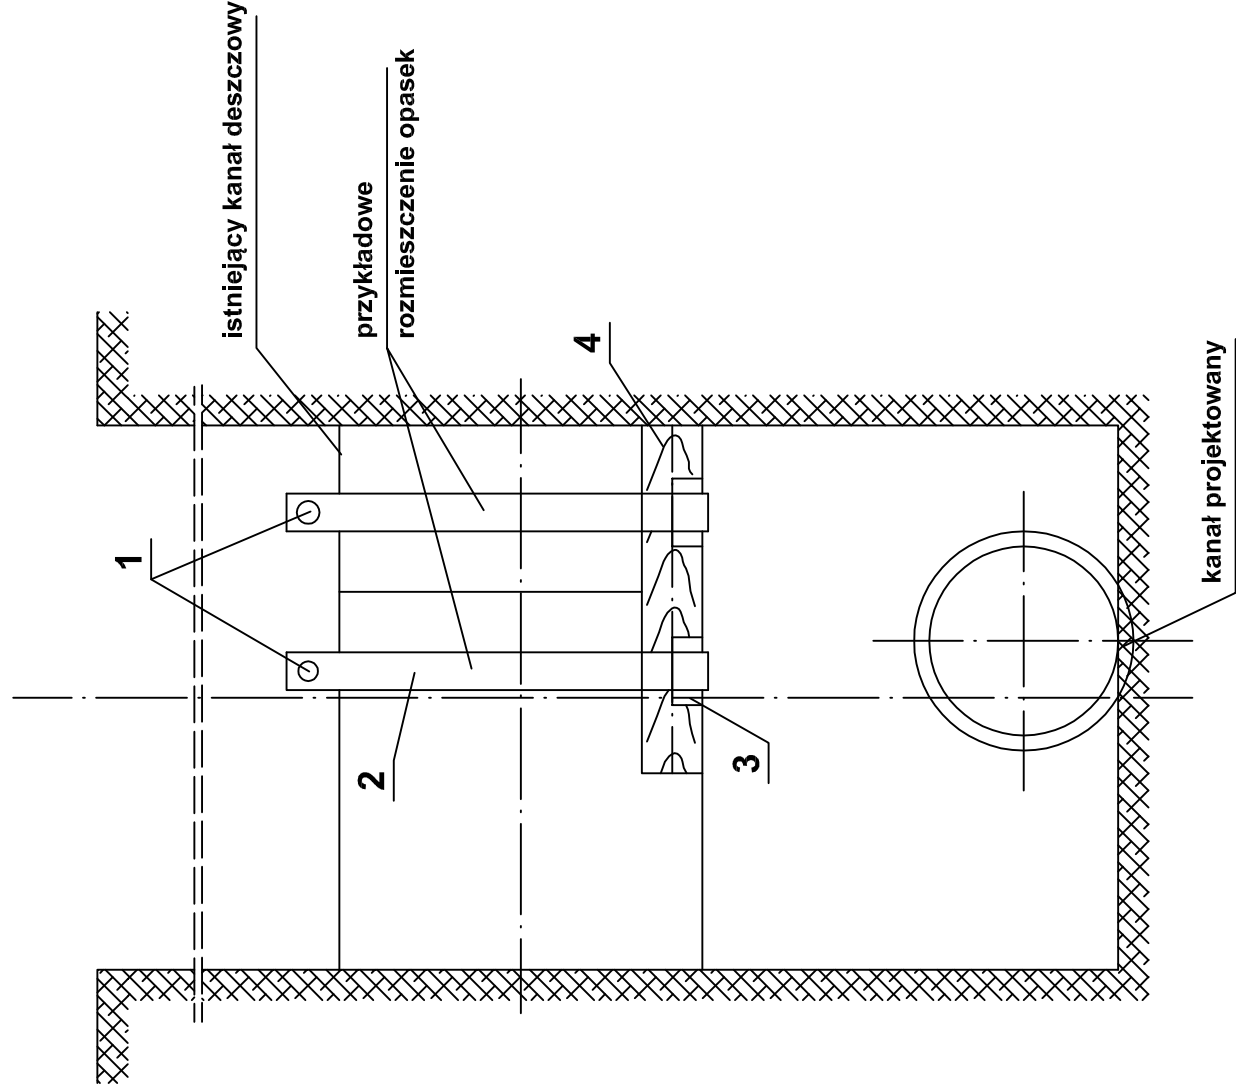

Wyszczególnienie


- 1 - Śruba M12x8 z nakrętką
- 2 - Pręt płaski 100x12
- 3 - Kątownik L 100x100x12
- 4 - Kantówka z drewna 200x200
- 5 - Kantówka dystansowa w miejscu opaski

UWAGA !

Opaski montować po obu stronach w miejscu łączenia rur.

WARIANTY

- a) dla kanału na fundamencie
- b) dla kanału na podsypce

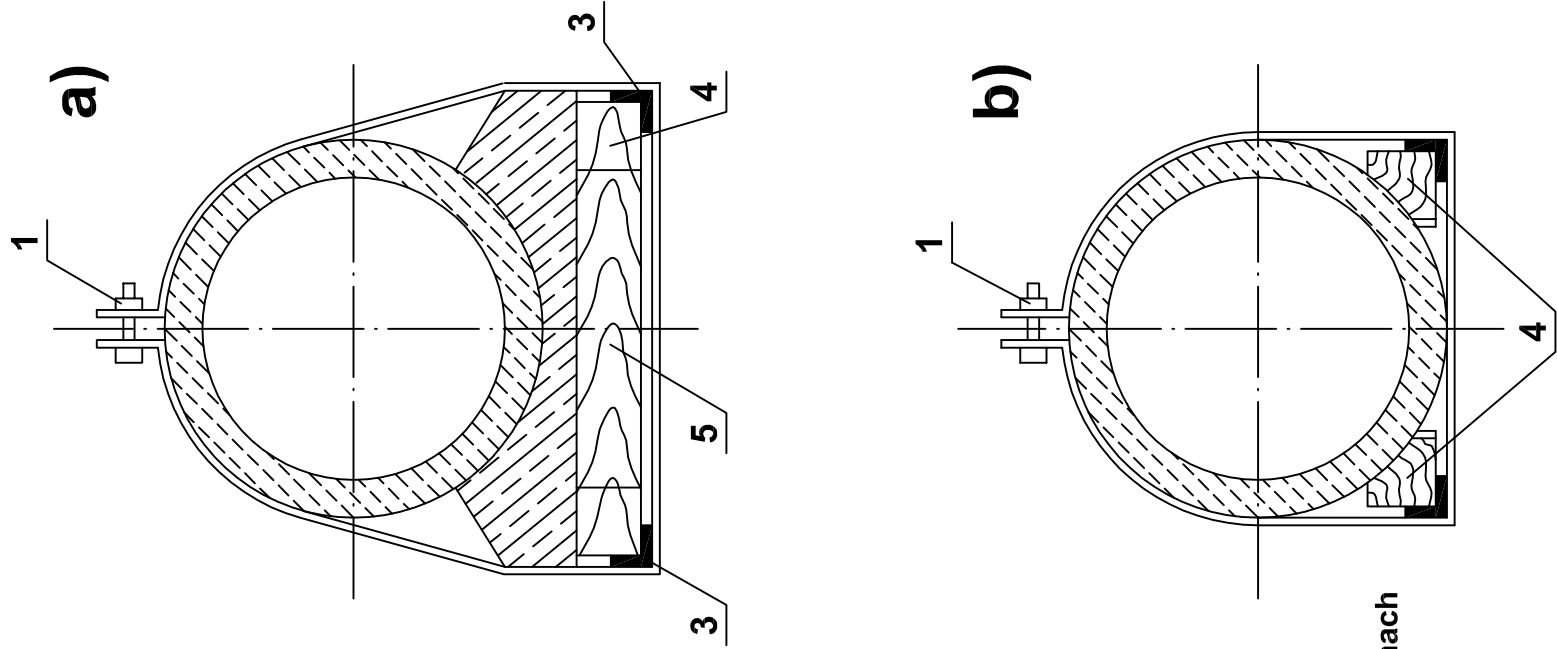

Jednostka projektująca		PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK & JOANNA OLEK		UL. WŁODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAN		TEL / FAX 061 8709546 , KOM. 0512264667	
OBIEKT : MATEUSZEWO gm. ŚREM		Nazwa rys:		ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW C.O. GAZ W/C , S/C WODODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH .		BUDOWA SIECI WODODCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DLA m. MATEUSZEWO	
Stadium dokumentacji:		BUDOWLANO - WYKONAWCZY		Branża:		Instalacje Sanitarne (technologia i konstrukcja)	
Inwestor : PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.		63-100 ŚREM , UL. PARKOWA 8		mgr inż. JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK		mgr inż. JOANNA MATYSIAK -OLEK	
Projektował :		mgr inż. JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK		mgr inż. TOMASZ RUSIAK		Opracował:	
Opracował:		mgr inż. JOANNA MATYSIAK -OLEK		mgr inż. TOMASZ RUSIAK		Opracował:	
Nr.rys. :		11		11		11	