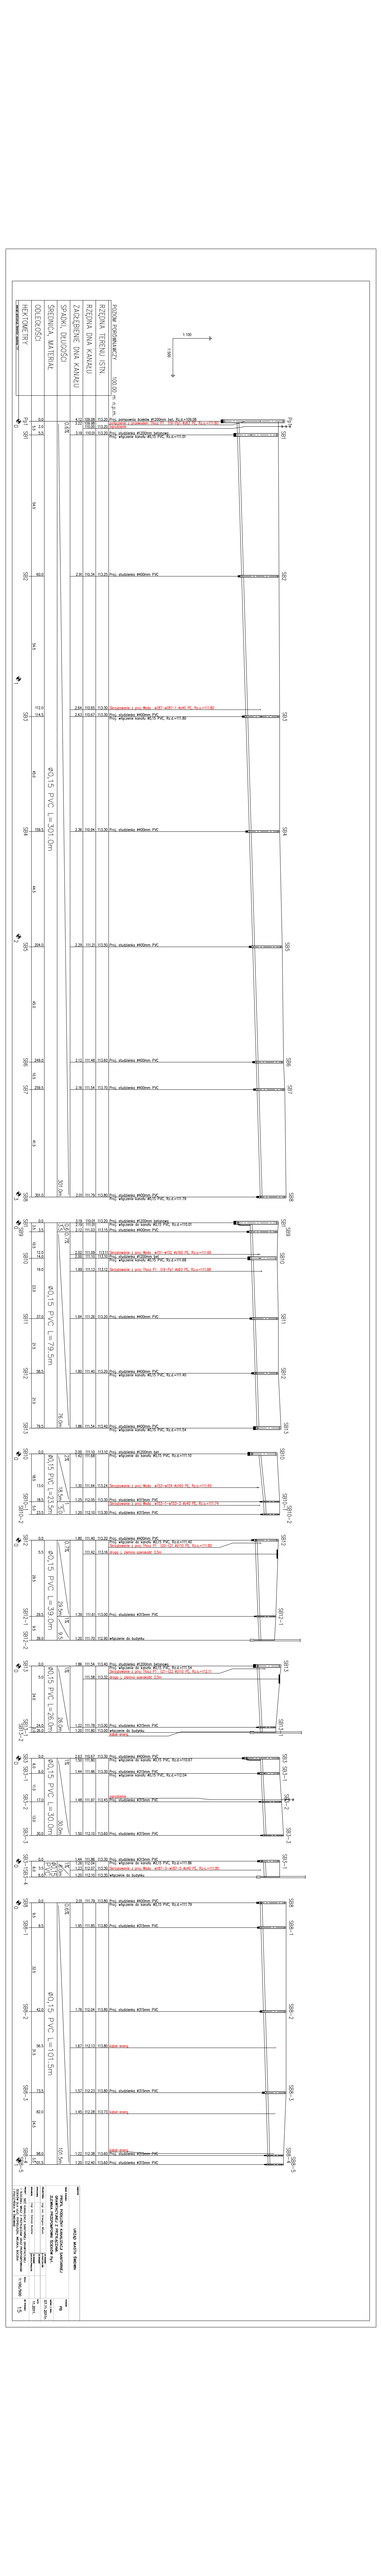
RZĘDNA PODWARCIA
RZĘDNA TERENU (STN)
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADEK (‰)/ODCZ
ODLEGŁOŚĆ
SIEDZNICA MATERIAŁ
DŁUGOŚĆ ODCINKA
NUMER STUDZIENKI
1:100
1:50
Studzienka z pcv Rura PP Ø315 L=1.00 PE
Rura kanalizacyjna PVC SN8 Ø315 PVC