
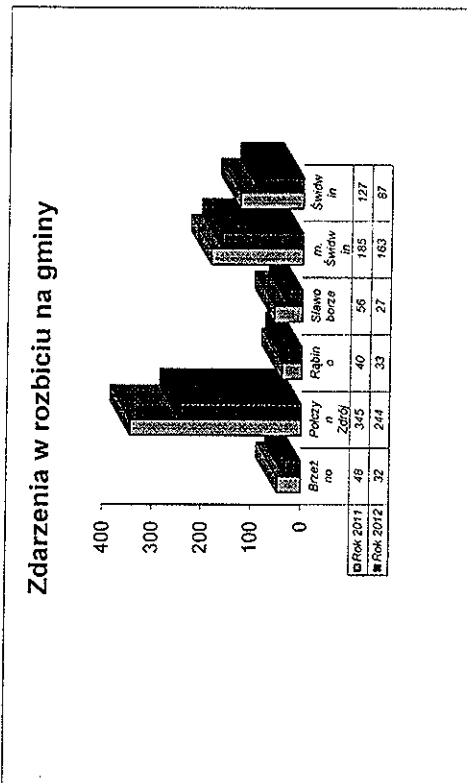



**INFORMACJA KOMENDANTA  
POWIATOWEGO PSP W ŚWIDWINIE O  
STANIE OCHRONY  
PRZECIWPOŻAROWEJ W MIEŚCIE  
ZA 2012R.**

**Działania ratowniczo - gaśnicze jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej w roku 2012 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego**

Wyszczególnienie	2011	2012	Wz/Sp w %
Ogółem działań:	801	586	-26,84
w tym:			
pożary	474	318	-32,91
miejscowe zagrożenia	284	242	-14,79
alarmy fałszywe	43	26	-39,53
Pożary wg wielkości:			
bardzo duże	0	3	-
duże	4	4	0,00
średnie	47	27	-42,55
małe	423	284	-32,86
Miejscowe zagrożenia wg wielkości:			
duże	0	0	-
średnie	0	1	-
lokalne	241	193	-19,92
małe	43	48	11,63
Zdarzenia wg rodzaju obiektów:			
obiekty użyteczności publicznej	33	15	-54,55
obiekty mieszkalne	131	105	-19,85
obiekty produkcyjne	8	2	-75,00
obiekty magazynowe	6	5	-16,67
środki transportu	67	45	-32,84
łasy pań. i prywatne	14	8	-42,86
uprawy rolnictwo	293	181	-38,23
inne obiekty	209	199	-4,78
Zdarzenia w rozbiściu na gminy:			
Brzeźno	48	32	-33,33
Policzyn Zdrój	345	244	-29,28
Rąbino	40	33	-17,50
Sławoborze	56	27	-51,79
m. Świdwin	185	163	-11,89
Świdwin	127	87	-31,50

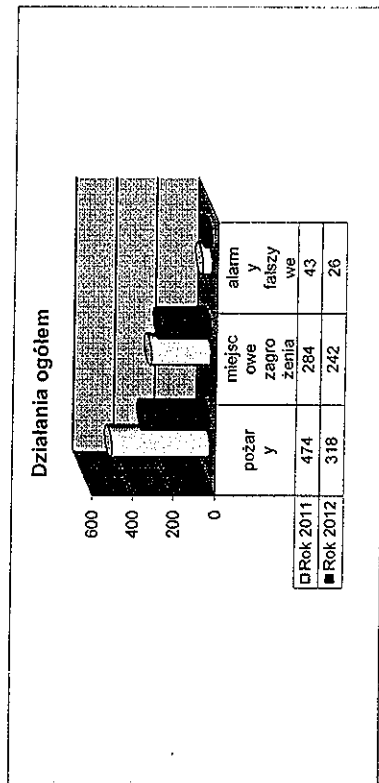

Wyszczególnienie	2011	2012	WZ/SP w %
<b>Udział w działaniach:</b>			
zastępów ogółem	1161	936	-19,38
strażaków ogółem	5793	4102	-29,19
w tym:			
zastępów PSP	539	499	-7,42
zastępów OSP w KSRG	486	352	-27,57
zastępów OSP z poza KSRG	134	80	-40,30
strażaków PSP	2374	1719	-27,59
strażaków OSP w KSRG	2697	1944	-27,92
strażaków OSP z poza KSRG	716	425	-40,64
<b>Straty w tys. zł:</b>			
w pożarach	1084,4	2335,5	115,37
w m. zagrożeniach	1339,1	573,5	-57,17

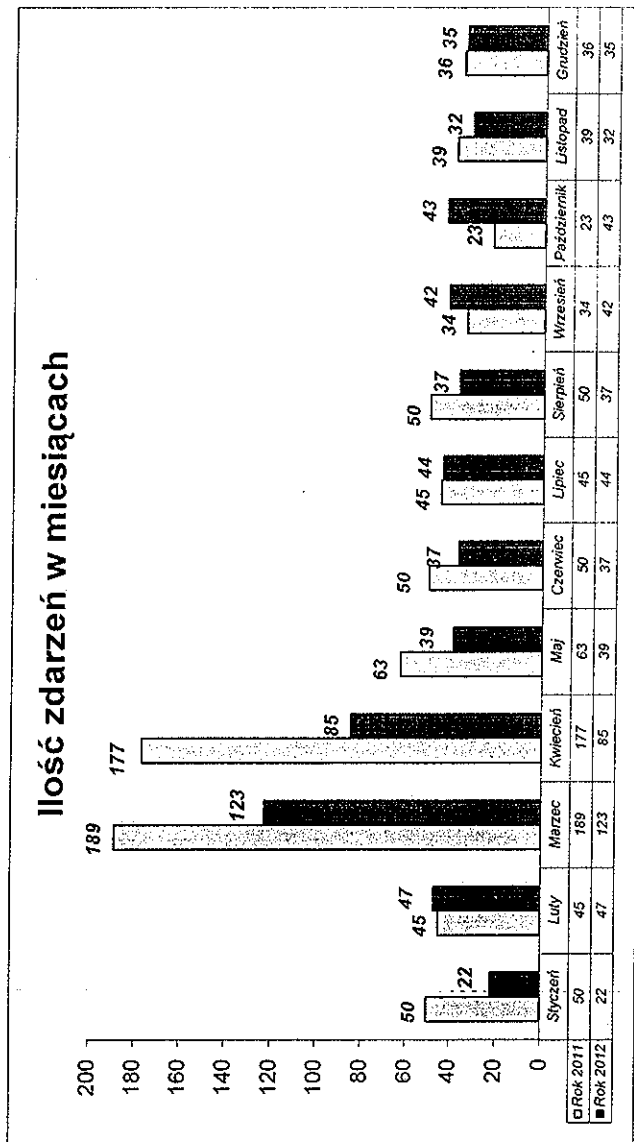

Ilość występowania zdarzeń w rozbiu na miesiące	WZ/SP w %		
	2011	2012	
Styczeń	50	22	-56,00
Luty	45	47	4,44
Marzec	189	123	-34,92
Kwiecień	177	85	-51,98
Maj	63	39	-38,10
Czerwiec	50	37	-26,00
Lipiec	45	44	-2,22
Sierpień	50	37	-26,00
Wrzesień	34	42	23,53
Październik	23	43	86,96
Listopad	39	32	-17,95
Grudzień	36	35	-2,78

Udział jednostek w zdarzeniach na terenie powiatu	2011	2012
PSP	450	326
OSP	324	246
Wspólnie	93	90


### Osoby poszkodowane w zdarzeniach

Rok 2011						Rok 2012					
Ratownicy		Inne osoby		Dzieci		Ratownicy		Inne osoby		Dzieci	
śmiertelne	ranni	śmiertelne	ranni	śmiertelne	ranni	śmiertelne	ranni	śmiertelne	ranni	śmiertelne	ranni
0	1	10	66	1	2	0	6	4	45	0	4

Działania ratowniczo - gaśnicze wspierane były przez następujące służby (ilość osób):

	Rok 2011	Rok 2012
Pogotowie Ratunkowe	283	181
Pogotowie Energetyczne	18	18
Policja	427	363
Pogotowie Gazowe	6	14
Wojsko	0	2
Inne służby	141	128

#### Udział służb współdziałających

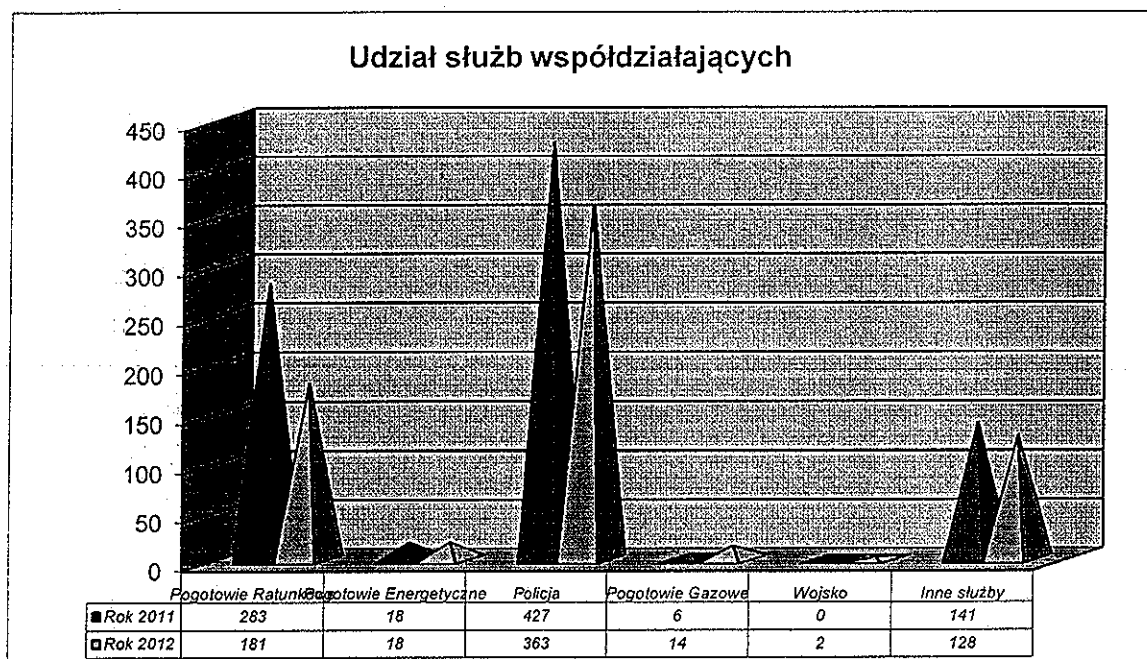

Częstotliwość wyjazdów do zdarzeń jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2011 i 2012 r. przedstawia się następująco:


2011			2012		
Wyjazdy do:			Wyjazdy do:		
Zdarzenia	co:	10,94 godz.	Zdarzenia	co:	14,95 godz.
Pożaru	co:	18,48 godz.	Pożaru	co:	27,55 godz.
Miejscowego zagrożenia	co:	30,85 godz.	Miejscowego zagrożenia	co:	36,20 godz.

Działania ratownicze jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2012 r. w porównaniu do 2011 r.


Gmina Miasto Świdwin

Wyszczególnienie	2011	2012	Wz/sp w %
Ogółem działań:	185	163	-11,89
w tym:			
pożary	92	77	-16,30
miejscowe zagrożenia	69	80	15,94
alarmy fałszywe	24	6	-75,00
Pożary wg wielkości:			
duże	0	0	-
średnie	4	4	0,00
małe	88	73	-17,05
Zdarzenia wg rodzaju			
objektów:			
objekty użyt. publicznej	12	6	-50,00
objekty mieszkalne	39	43	10,26
objekty produkcyjne	0	2	-
objekty magazynowe	1	0	-
środki transportu	15	12	-20,00
lasy pań.i prywatne	0	1	-
uprawy, rolnictwo	38	34	-10,53
inne objekty	56	59	5,36

ilość występowania w rozbiciu na miesiące:	2011	2012	Wz/sp w %
Styczeń	16	2	-87,50
Luty	13	15	15,38
Marzec	39	31	-20,51
Kwiecień	23	20	-13,04
Maj	11	12	9,09
Czerwiec	13	9	-30,77
Lipiec	16	14	-12,50
Sierpień	13	8	-38,46
Wrzesień	12	15	25,00
Pazdziernik	6	12	100,00
Listopad	12	13	8,33
Grudzień	11	12	9,09

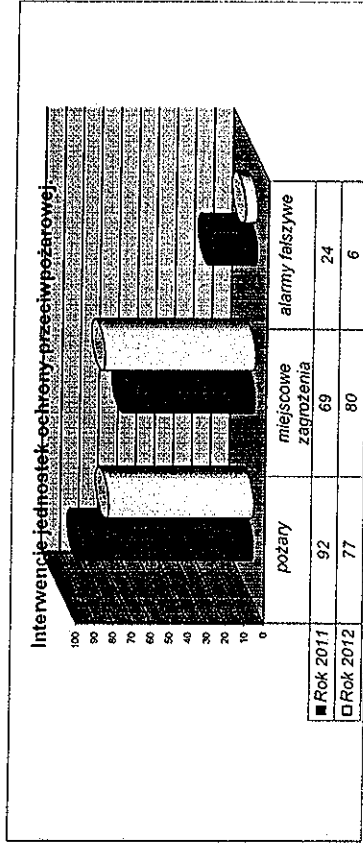

Zdarzenia wg rodzaju obiektów.

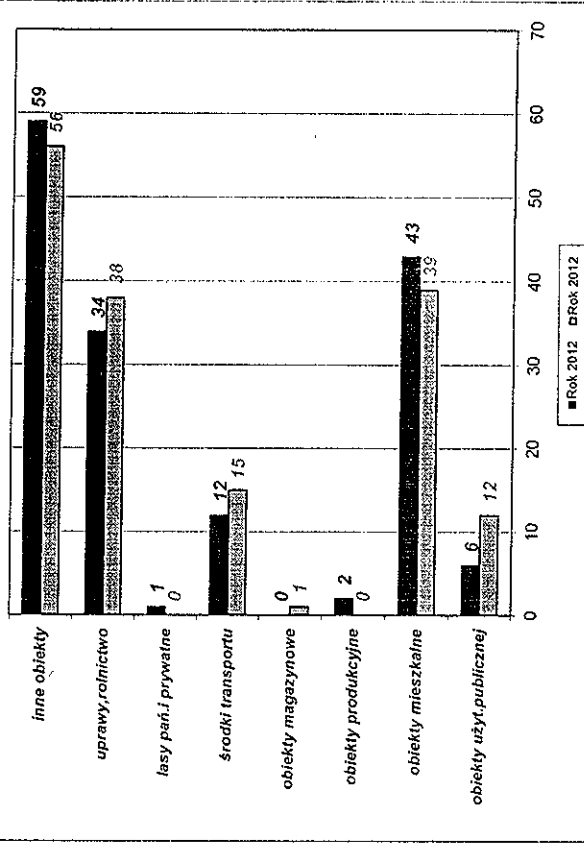

## Gmina Miasto Świdwin

Wyszczególnienie	2011	2012	wz/sp w %
<b>Udział we wszystkich działaniach</b>			
zastępów ogółem	239	237	-0,84
strażaków ogółem	1167	852	-26,99
w tym:			
zastępów PSP	232	223	-3,88
zastępów OSP w KSRG	4	11	175,00
zast. OSP z poza KSRG	1	3	200,00
strażaków PSP	1132	777	-31,36
strażaków OSP w KSRG	23	64	178,26
straż. OSP z poza KSRG	6	11	83,33
<b>Straty w tys:</b>			
w pożarach	80,8	335,1	314,73
w miejsc. zagrożeniach	116,6	66,8	-42,71

1618000 KP PSP Świdwin	10-09-2012 11:21:51	1	Świdwin Armii Krajowej	Ranny po ekstremalnych warunkach atmosferycznych leży na dachu budynku szkoły ćwiczenia wraz z Wojskową Grupą Ratowniczą
1618001 JRG Świdwin	10-09-2012 11:21:51	4		
1618000 KP PSP Świdwin	21-06-2012 12:32:42	1	Świdwin Niedziałkowskiego 17	Pali się pomieszczenie biblioteki - Ćwiczenia Zamek 2012
1618001 JRG Świdwin	21-06-2012 12:32:42	2		
1618021 ZSP JW Świdwin	21-06-2012 12:32:42	1		
1618061 OSP Lekowo	21-06-2012 12:32:42	1		
1618075 OSP Brzeźno	21-06-2012 12:32:42	1		
1618095 OSP Sławoborze	21-06-2012 12:32:42	1		

**ADRES :** Świdwin, ul. Połczyńska 35

**OBIEKT :** Budynek gospodarczy z wydzielonym garażem

**W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO :**

JEDNOSTKI	Pojazdy	Ratownicy
JRG	5	11
OSP KSRG	4	23
ZSP	1	3

**STRATY :** ogółem=75 tys.zł. w tym budynki=30 tys.zł.

**OPIS:**

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania, stwierdzono, że pali się murowany budynek gospodarczy z wydzielonym garażem, który był objęty w całości ogniem. Zgłoszono potrzebę większej ilości sił i środków na miejsce akcji. Polecono podać 2 PW w natarciu, które po przeprowadzeniu rozpoznania właściwego zamieniono na 2 PP ciężkiej, gdyż uzyskano informację od właściciela posesji, że wewnątrz budynku w słomie znajdują się dwie butle z gazem propan-butan. W określone miejsce skierowano prądy gaśnicze. Wewnątrz budynku znajdował się również samochód osobowy, słoma w balotach oraz ziemniaki. Po przybyciu kolejnych JOP zorganizowano zaopatrzenie wodne z hydrantów, oświetlono teren akcji, użyto kurtynę wodną w celu ochrony zagrożonego budynku gospodarczego i mieszkalnego oraz zbudowano kolejne linie gaśnicze i podano dodatkowo 3 PW. Podczas akcji dostrzeżono, że oprócz butli z gazem propan-butan, w pomieszczeniu garażowym znajdują się jeszcze dwie stojące podłużne butle najprawdopodobniej butla acetylenowa i butla tlenowa. Przystąpiono do schładzania również tych butli. Po zlokalizowaniu pożaru i wnikliwym schłodzeniu, wyniesiono butle na zewnątrz i przystąpiono do usunięcia zawalanej i spalonej drewnianej konstrukcji dachu. Następnie usunięto spalony samochód z garażu oraz usuwano i dogaszano słomę. Podczas akcji zniszczony został jeden wąż tłoczny W52.

**Uległo zniszczeniu lub spaleniu :**

Budynek gospodarczy z wydzielonym garażem, samochód osobowy VW Passat rok prod. 1991, 6 ton słomy, 40 ton ziemniaków, butle gazowe propan-butan 11 kg-2 szt, butla acetylenowa i butla tlenowa, waga dziesiętna.

**ADRES :** Świdwin, ul. Połczyńska 36G

**OBIEKT :** Budynek gospodarczy

**W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO :**

JEDNOSTKI	Pojazdy	Ratownicy
JRG	2	7
OSP KSRG	3	17
ZSP	1	2

**STRATY :** ogółem=110 tys.zł. w tym budynki=100 tys.zł.

**OPIS:**

Po dojeździe SP, stwierdzono że pożarem objęty jest cały dach budynku gospodarczego. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Pożar ugaszono podając 4 PW w natarciu. Ewakuowano ciągnik rolniczy, 2 kosiarki samobieżne do trawy oraz inny drobny sprzęt. Następnie rozebrano i dogaszono spaloną konstrukcję dachu.

**Uległo zniszczeniu lub spaleniu :**

Spaleniu uległ dach budynku gospodarczego, oraz maszyna stolarska (frezarka)wstępne oszacowano straty na 110 tys zł.

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Roman Artyfiski