




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KAMIENIU POMORSKIM
ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 20 144, fax. 91 38 24 170
sekretariat@psse-kamien.pl

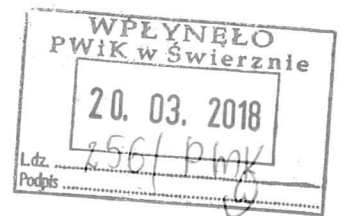

Kamień Pomorski, dnia 19 marca 2018r.

PS-N-HK-4400-72/18

**Ocena okresowa
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Świerzno**

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328 tj. z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 tj. z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 26 lutego 2018r. w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu publicznego Świerzno – *ujęcie wody Świerzno* – Sprawozdanie nr SB/17744/03/2018 z dnia 06 marca 2018r.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Świerzno
w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zakład zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na rok 2018 pobrał w dniu 26 lutego 2018r. próbkę w zakresie mikrobiologicznym określonym w części A i C oraz organoleptycznym i fizykochemicznym określonym w części C załącznika nr 1 z wodociągu publicznego Świerzno – *ujęcie wody Świerzno*. W zakresie mikrobiologii oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli* oraz liczbę enterokoków kałowych natomiast w zakresie fizykochemii oznaczono: pH, przewodność właściwa, mętność, barwa, liczba progowa zapachu, liczba progowa smaku, amonowy jon, azotyny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim na podstawie uzyskanych wyników badań pobranej próbki wody stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Świerzno w badanym zakresie.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Kamieniu Pomorskim
mgr Anna Banasiak
specjalista ds. epidemiologii

Otrzymują:


1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie Sp. z o.o.
72-405 Świerzno 22
2. Wójt Gminy Świerzno
Świerzno 13, 72-405 Świerzno(E-PUAP)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
kamienpom.piw@wetgiw.gov.pl (wersja elektroniczna)



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KAMIENIU POMORSKIM
ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 20 144, fax. 91 38 24 170
sekretariat@psse-kamien.pl

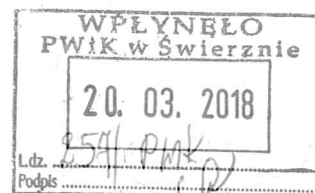

Kamień Pomorski, dnia 19. marca 2018r.

PS-N-HK-4400-73/18

**Ocena okresowa
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Kępica**

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328 tj. z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 tj. z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 26 lutego 2018r. w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu publicznego Kępica – *ujęcie wody Kępica* – Sprawozdanie nr SB/17742/03/2018 z dnia 06 marca 2018r.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kępica
w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zakład zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na rok 2018 pobrał w dniu 26 lutego 2018r. próbkę w zakresie mikrobiologicznym określonym w części A i C oraz organoleptycznym i fizykochemicznym określonym w części C załącznika nr 1 z wodociągu publicznego Kępica – *ujęcie wody Kępica*. W zakresie mikrobiologii oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli oraz liczbę enterokoków kałowych natomiast w zakresie fizykochemii oznaczono: pH, przewodność właściwa, mętność, barwa, liczba progowa zapachu, liczba progowa smaku, amonowy jon, azotyny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim na podstawie uzyskanych wyników badań pobranej próbki wody stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kępica w badanym zakresie.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Kamieniu Pomorskim
mgr Anna Banasiak
specjalista ds. epidemiologii

Otrzymują:


1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie Sp. z o.o.
72-405 Świerzno 22
2. Wójt Gminy Świerzno
Świerzno 13, 72-405 Świerzno (E-PUAP)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
kamienpom.piw@wetgiw.gov.pl (wersja elektroniczna)



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KAMIENIU POMORSKIM
ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 20 144, fax. 91 38 24 170
sekretariat@psse-kamien.pl

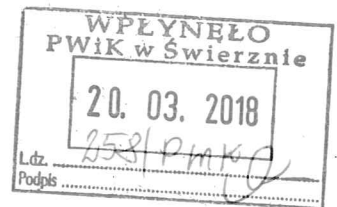

Kamień Pomorski, dnia marca 2018r.

PS-N-HK-4400-74/18

**Ocena okresowa
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Stuchowo**

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328 tj. z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 tj. z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 26 lutego 2018r. w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu publicznego Stuchowo – *ujęcie wody Stuchowo* – Sprawozdanie nr SB/17743/03/2018 z dnia 06 marca 2018r.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Stuchowo
w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zakład zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na rok 2018 pobral w dniu 26 lutego 2018r. próbkę w zakresie mikrobiologicznym określonym w części A i C oraz organoleptycznym i fizykochemicznym określonym w części C załącznika nr 1 z wodociągu publicznego Stuchowo – *ujęcie wody Stuchowo*. W zakresie mikrobiologii oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli oraz liczbę enterokoków kałowych natomiast w zakresie fizykochemii oznaczono: pH, przewodność właściwa, mętność, barwa, liczba progowa zapachu, liczba progowa smaku, amonowy jon, azotyny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim na podstawie uzyskanych wyników badań pobranej próbki wody stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Stuchowo w badanym zakresie.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Kamieniu Pomorskim
mgr Anna Banasiak
specjalista ds. epidemiologii

Otrzymują:


1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie Sp. z o.o.
72-405 Świerzno 22
2. Wójt Gminy Świerzno
Świerzno 13, 72-405 Świerzno(E-PUAP)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
kamienpom.piw@wetgiw.gov.pl (wersja elektroniczna)



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KAMIENIU POMORSKIM
ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 20 144, fax. 91 38 24 170
sekretariat@psse-kamien.pl

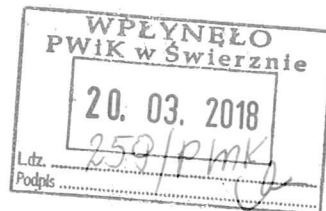

Kamień Pomorski, dnia ...13... marca 2018r.

PS-N-HK-4400-78/18

**Ocena okresowa
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Chomino**

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328 tj. z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 t.j. z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 26 lutego 2018r. w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu publicznego Chomino – *ujęcie wody Chomino* – Sprawozdanie nr SB/17740/03/2018 z dnia 06 marca 2018r.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chomino
w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zakład zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na rok 2018 pobral w dniu 26 lutego 2018r. próbkę w zakresie mikrobiologicznym określonym w części A i C oraz organoleptycznym i fizykochemicznym określonym w części C załącznika nr 1 z wodociągu publicznego Chomino – *ujęcie wody Chomino*. W zakresie mikrobiologii oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli oraz liczbę enterokoków kałowych natomiast w zakresie fizykochemii oznaczono: pH, przewodność właściwa, mętność, barwa, liczba progowa zapachu, liczba progowa smaku, amonowy jon, azotyny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim na podstawie uzyskanych wyników badań pobranej próbki wody stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chomino w badanym zakresie.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Kamieniu Pomorskim
mgr Anna Banasiak
specjalista ds. epidemiologii

Otrzymują:


1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie Sp. z o.o.
72-405 Świerzno 22
2. Wójt Gminy Świerzno
Świerzno 13, 72-405 Świerzno (E-PUAP)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
kamienpom.piw@wetgiw.gov.pl (wersja elektroniczna)



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KAMIENIU POMORSKIM
ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 20 144, fax. 91 38 24 170
sekretariat@psse-kamien.pl

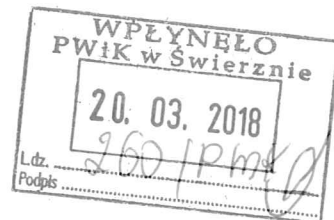

Kamień Pomorski, dnia ... marca 2018r.

PS-N-HK-4400-77/18

**Ocena okresowa
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Jatki**

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328 tj. z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 tj. z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 26 lutego 2018r. w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu publicznego Jatki – *ujęcie wody Jatki* – Sprawozdanie nr SB/17737/03/2018 z dnia 06 marca 2018r.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jatki
w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zakład zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na rok 2018 pobral w dniu 26 lutego 2018r. próbkę w zakresie mikrobiologicznym określonym w części A i C oraz organoleptycznym i fizykochemicznym określonym w części C załącznika nr 1 z wodociągu publicznego Jatki – *ujęcie wody Jatki*. W zakresie mikrobiologii oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli oraz liczbę enterokoków kałowych natomiast w zakresie fizykochemii oznaczono: pH, przewodność właściwa, mętność, barwa, liczba progowa zapachu, liczba progowa smaku, amonowy jon, azotyny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim na podstawie uzyskanych wyników badań pobranej próbki wody stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jatki w badanym zakresie.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Kamieniu Pomorskim
mgr Anna Banasiak
specjalista ds. epidemiologii

Otrzymują:


1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie Sp. z o.o.
72-405 Świerzno 22
2. Wójt Gminy Świerzno
Świerzno 13, 72-405 Świerzno (E-PUAP)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
kamienpom.piw@wetgiw.gov.pl (wersja elektroniczna)



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KAMIENIU POMORSKIM
ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 20 144, fax. 91 38 24 170
sekretariat@psse-kamien.pl

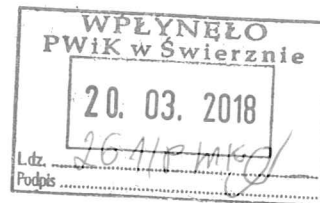

Kamień Pomorski, dnia marca 2018r.

PS-N-HK-4400-75/18

**Ocena okresowa
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Gostyń**

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328 tj. z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 tj. z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 26 lutego 2018r. w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu publicznego Gostyń – *ujęcie wody Gostyń* – Sprawozdanie nr SB/17734/03/2018 z dnia 06 marca 2018r.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gostyń
w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zakład zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na rok 2018 pobrał w dniu 26 lutego 2018r. próbkę w zakresie mikrobiologicznym określonym w części A i C oraz organoleptycznym i fizykochemicznym określonym w części C załącznika nr 1 z wodociągu publicznego Gostyń – *ujęcie wody Gostyń*. W zakresie mikrobiologii oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli oraz liczbę enterokoków kałowych natomiast w zakresie fizykochemii oznaczono: pH, przewodność właściwa, mętność, barwa, liczba progowa zapachu, liczba progowa smaku, amonowy jon, azotyny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim na podstawie uzyskanych wyników badań pobranej próbki wody stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gostyń w badanym zakresie.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Kamieniu Pomorskim
mgr Anna Banasiak
specjalista ds. epidemiologii

Otrzymują:


1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie Sp. z o.o.
72-405 Świerzno 22
2. Wójt Gminy Świerzno
Świerzno 13, 72-405 Świerzno (E-PUAP)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
kamienpom.piw@wetgiw.gov.pl (wersja elektroniczna)



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KAMIENIU POMORSKIM
ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 20 144, fax. 91 38 24 170
sekretariat@psse-kamien.pl

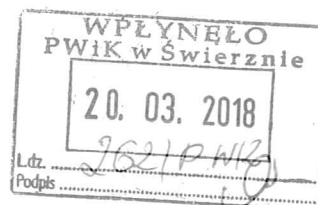

Kamień Pomorski, dnia marca 2018r.

PS-N-HK-4400-76/18

**Ocena okresowa
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Kaleń**

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328 tj. z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 t.j. z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 26 lutego 2018r. w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu publicznego Kaleń – *ujęcie wody Kaleń* – Sprawozdanie nr SB/17736/03/2018 z dnia 06 marca 2018r.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kaleń
w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zakład zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na rok 2018 pobral w dniu 26 lutego 2018r. próbkę w zakresie mikrobiologicznym określonym w części A i C oraz organoleptycznym i fizykochemicznym określonym w części C załącznika nr 1 z wodociągu publicznego Kaleń – *ujęcie wody Kaleń*. W zakresie mikrobiologii oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli oraz liczbę enterokoków kałowych natomiast w zakresie fizykochemii oznaczono: pH, przewodność właściwa, mętność, barwa, liczba progowa zapachu, liczba progowa smaku, amonowy jon, azotyny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim na podstawie uzyskanych wyników badań pobranej próbki wody stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kaleń w badanym zakresie.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Kamieniu Pomorskim
mgr Anna Barasiak
specjalista ds. epidemiologii

Otrzymują:


1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie Sp. z o.o.
72-405 Świerzno 22
2. Wójt Gminy Świerzno
Świerzno 13, 72-405 Świerzno (E-PUAP)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
kamienpom.piw@wetgiw.gov.pl (wersja elektroniczna)



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KAMIENIU POMORSKIM
ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 20 144, fax. 91 38 24 170
sekretariat@psse-kamien.pl

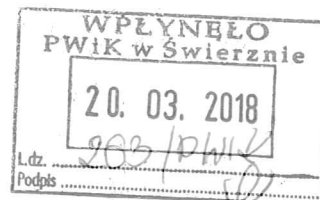

Kamień Pomorski, dnia ...16... marca 2018r.

PS-N-HK-4400-80/18

**Ocena okresowa
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Gostyniec**

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328 tj. z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 tj. z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 26 lutego 2018r. w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu publicznego Gostyniec – *ujęcie wody Gostyniec* – Sprawozdanie nr SB/17735/03/2018 z dnia 06 marca 2018r.

STWIERDZA

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gostyniec
w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zakład zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na rok 2018 pobrał w dniu 26 lutego 2018r. próbkę w zakresie mikrobiologicznym określonym w części A i C oraz organoleptycznym i fizykochemicznym określonym w części C załącznika nr 1 z wodociągu publicznego Gostyniec – *ujęcie wody Gostyniec*. W zakresie mikrobiologii oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli oraz liczbę enterokoków kałowych natomiast w zakresie fizykochemii oznaczono: pH, przewodność właściwa, mętność, barwa, liczba progowa zapachu, liczba progowa smaku, amonowy jon, azotyny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na ponadnormatywną zawartość przewodności elektrycznej właściwej.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po analizie wyników badań pobranej próbki wody oraz ze względu na obowiązujące decyzje w sprawie złej jakości wody do spożycia w zakresie: przewodności właściwej, sodu, chlorków **stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gostyniec.**

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Kamieniu Pomorskim
mgr Anna Barasiak
specjalista ds. epidemiologii

Otrzymują:


1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie Sp. z o.o.
72-405 Świerzno 22
2. Wójt Gminy Świerzno
Świerzno 13, 72-405 Świerzno
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
kamienpom.piw@wetgiw.gov.pl (wersja elektroniczna)



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KAMIENIU POMORSKIM
ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 20 144, fax. 91 38 24 170
sekretariat@psse-kamien.pl

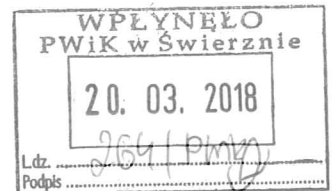

Kamień Pomorski, dnia marca 2018r.

PS-N-HK-4400-79/18

**Ocena okresowa
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Ciesław**

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328 tj. z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 t.j. z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 26 lutego 2018r. w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu publicznego Ciesław – *ujęcie wody Ciesław* – Sprawozdanie nr SB/17741/03/2018 z dnia 06 marca 2018r.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ciesław
w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zakład zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na rok 2018 pobrał w dniu 26 lutego 2018r. próbkę w zakresie mikrobiologicznym określonym w części A i C oraz organoleptycznym i fizykochemicznym określonym w części C załącznika nr 1 z wodociągu publicznego Ciesław – *ujęcie wody Ciesław*. W zakresie mikrobiologii oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli oraz liczbę enterokoków kałowych natomiast w zakresie fizykochemii oznaczono: pH, przewodność właściwa, mętność, barwę, liczbę progową zapachu, liczbę progową smaku, amonowy jon, azotyny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim na podstawie uzyskanych wyników badań pobranej próbki wody stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ciesław w badanym zakresie.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Kamieniu Pomorskim
mgr Anna Banasiak
specjalista ds. epidemiologii

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie Sp. z o.o.
72-405 Świerzno 22
2. Wójt Gminy Świerzno
Świerzno 13, 72-405 Świerzno
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
kamienpom.piw@wetgiw.gov.pl (wersja elektroniczna)