uwaga
rozdzielnicę BY-PASS usytuować obok SZR.
przewody zasilajace i sterownicze agregat-SZR w kanale lub rurze ochronnej pod posadzką.

obwód sterowania agregat-SZR podany w.g. DTR zespołów prądotwórczych SUMERA-MOTOR Sp. J. Andrychów.

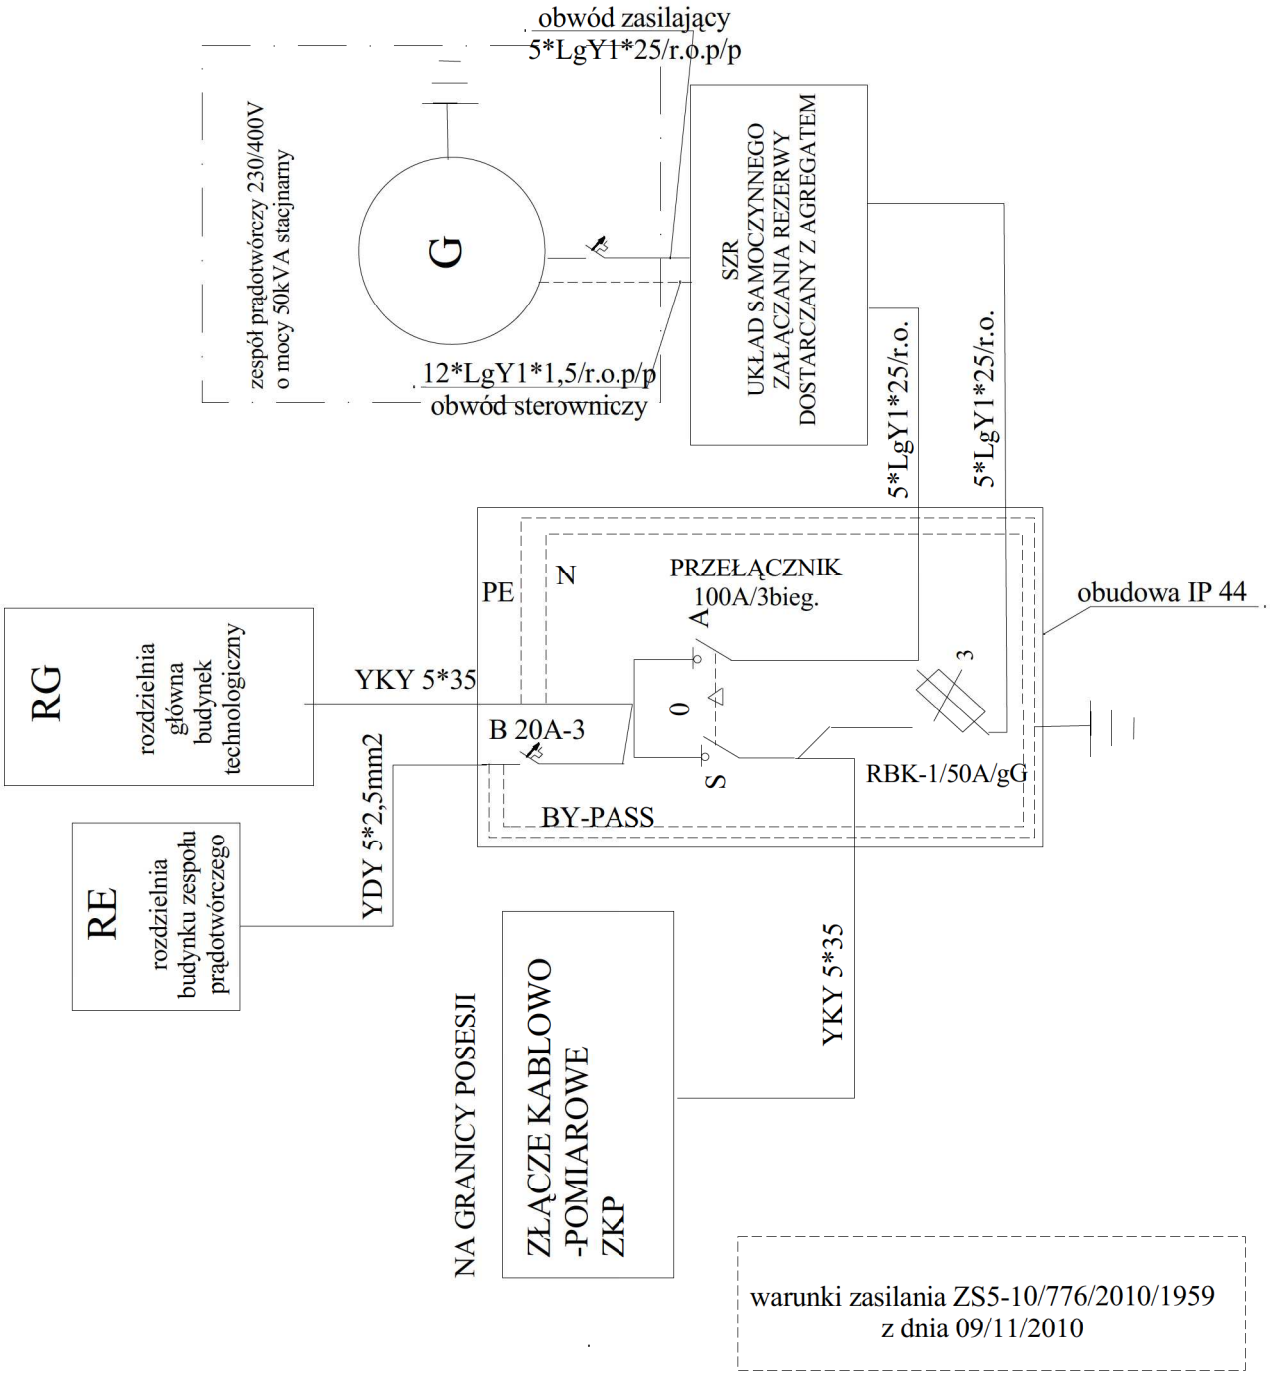

www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

Wykonawca: SAN- SYSTEM 19-400 Olecko ul. Składowa 3A/23	OBIEKT:Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kaletnik Gmina Szypliszki INWESTOR: Gmina Szypliszki, ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki Temat: schemat ideowy zasilania			nr rys. 2E
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Marciniak Barbara	SUW/339/80	listopad 2010	