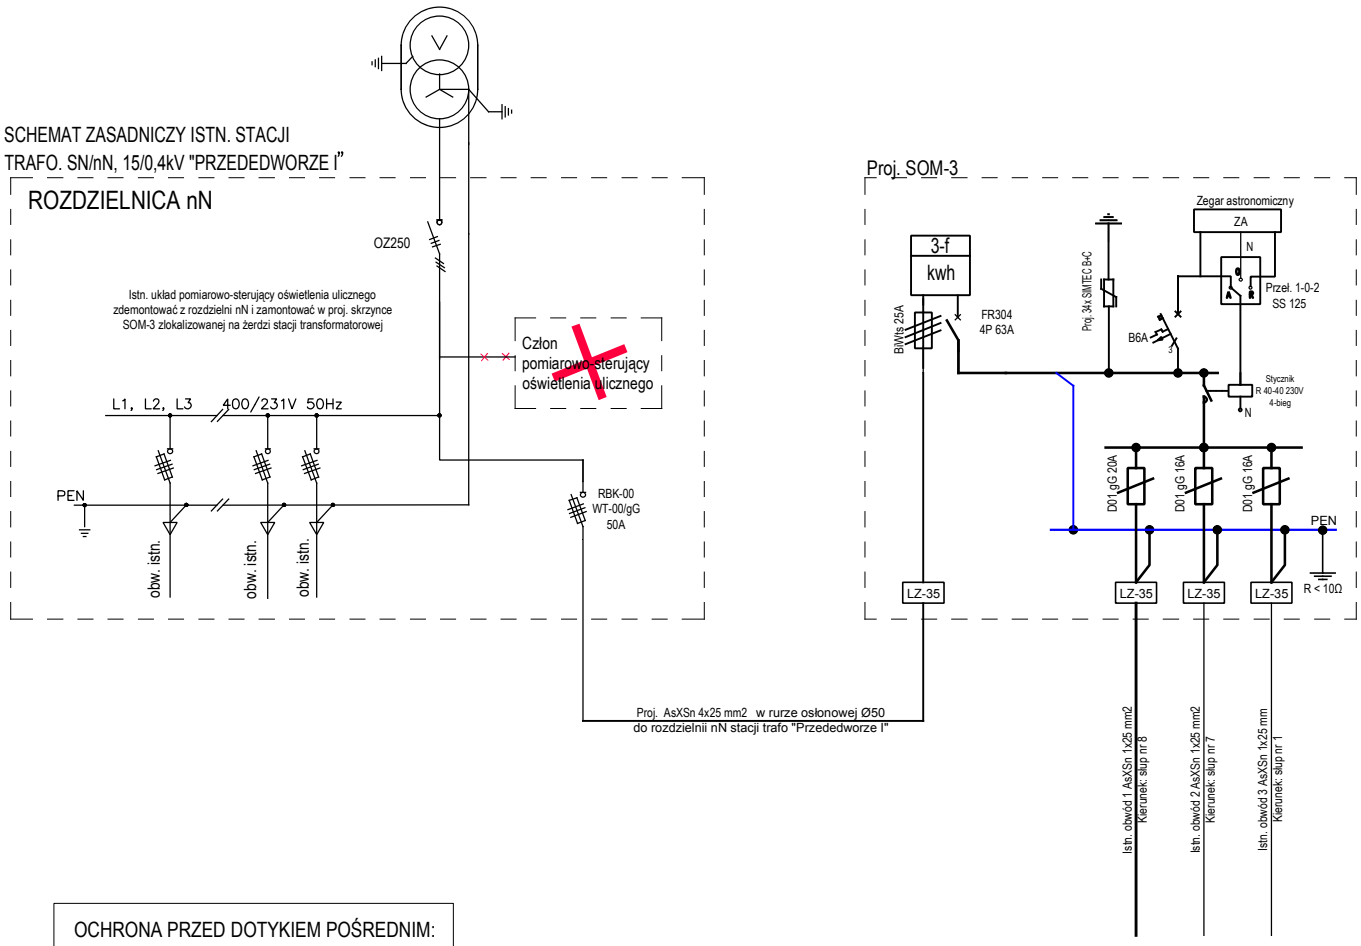

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg normy PN-HD 60364-4-41, N SEP-E-001
Napięcie zasilania: 230/400V ; 50 Hz
Układ sieci elektroenergetycznej: 0,4 kV: TN-C
Układ sieciowy instalacji rozdzielczej: TN-C

UWAGI:
Rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych i osprzętu - skorygować w trakcie montażu (uruchomienia) stanowiska do uzyskania zgodności z przepisami i normami.

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA				Rys. nr E-3
OBIEKT	Przebudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia "Przededworze I" - podwieszenie oświetlenia drogowego drogi krajowej nr 78			Faza oprac PBW
ADRES	Przededworze, gm. Chmielnik działki nr ewid. 370/1, 372, 373/2, 374/2, 374/3, 375/2, 376, 377/2, 378/2, 379/5, 379/6, 379/7, 397, 399/4, 1781			Skala b.s.
INWESTOR	Gmina Chmielnik; Plac Kościuszki 7, 26 - 020 Chmielnik			
	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Janusz Ambroziewicz	SWK/0048/POOE/06	Maj 2017	
Opracował	inż. Wojciech Ambroziewicz	-	Maj 2017	