



TABLICA 1TS1

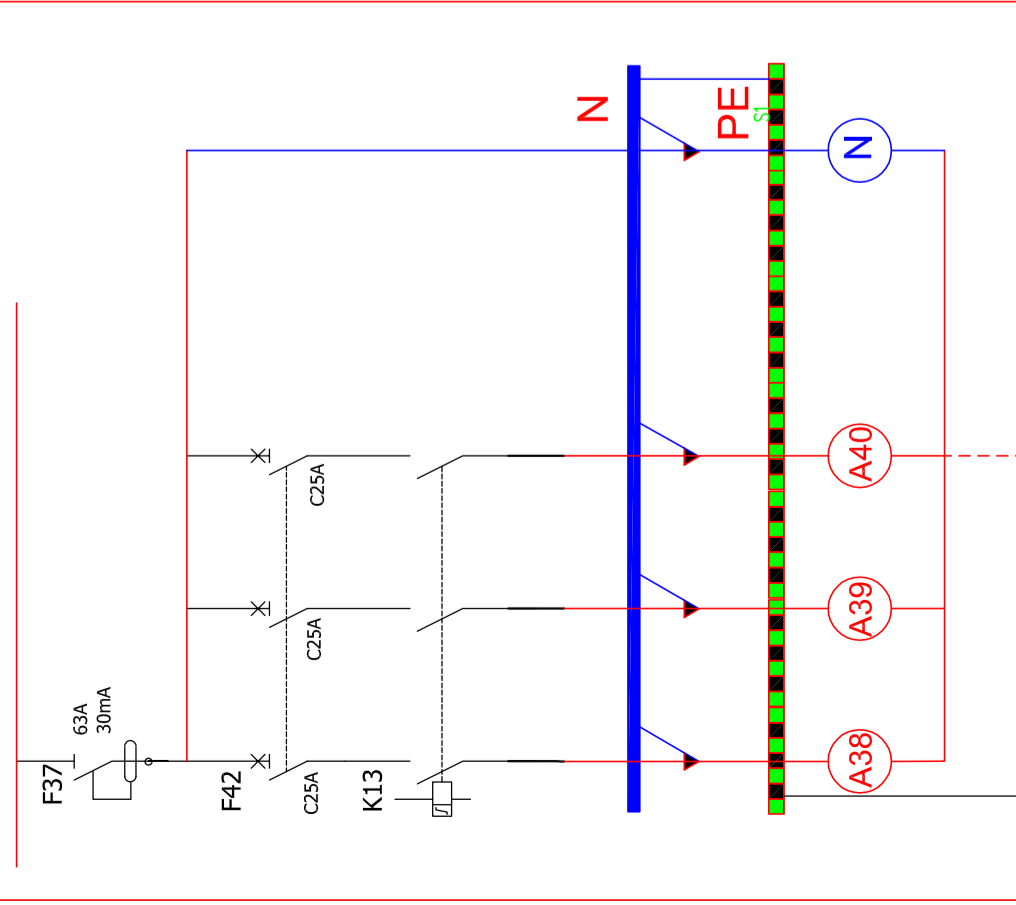


**6K1 - YKXS 4x6 mm2
+ Fe/Zn 4x25 mm**

PE - do szyny PE podłączyć
płaskownik Fe/Zn 4x25 mm
PE Ru<3 ohm


6S1

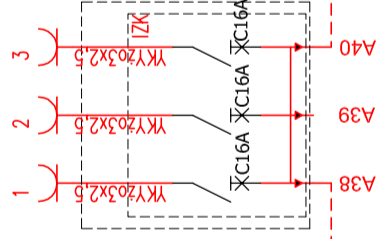


6S2

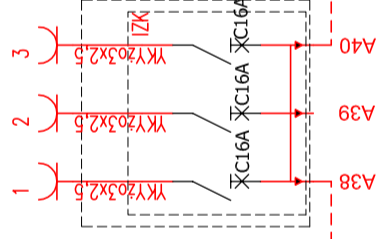


6S3

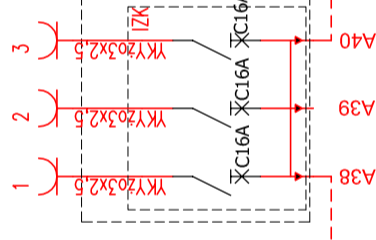


6S4

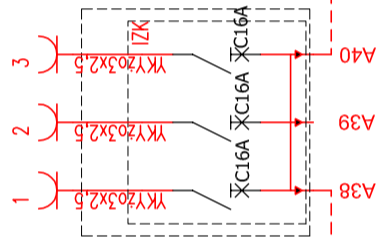


6S5

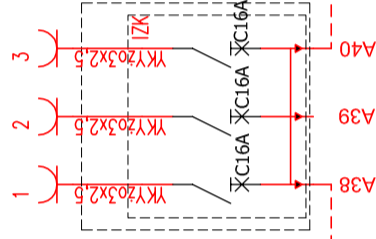

6S6

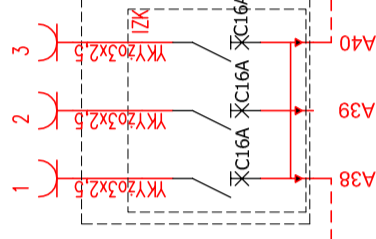


6S7

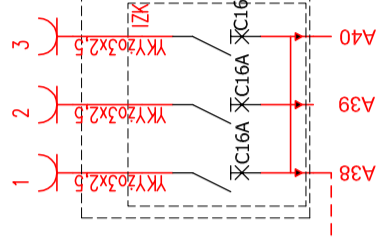

**6K1 - YKXS 4x6 mm2
+ Fe/Zn 4x25 mm**

SCHEMAT

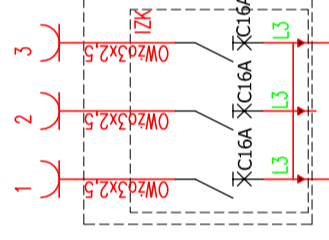

6K1
-24,0m-

Tabliczka słupowa wg konstrukcji słupów zastosowanych dla oświetlenia terenu.

Zabezpieczenie w tabliczce - C16A

Przewody zasilające gniazda typu OW3x2,5 mm2 w gęstcej rurze ochronnej

Uziom fundamentu z płaskownika Fe/Zn 4x25 mm

Fundament stupa przefabrykowany żelbetowy

Kable zasilające poszczególne zestawy typu: YKXS 5x6 mm2
z płaskownikiem Fe/Zn 4x25 mm we wspólnym rowie kablowym.

**OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
POPURZĘZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S**


'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Słarachowice, ul. Igo Haja 13
kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:
Zagospodarowanie zbiornika wodnego „Andrzejówka” wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej

Investor:
Gmina Chmielnik
Plac Kosciuszki 7
26-020 Chmielnik

Adres obiektu:
Chmielnik, dz. nr ewid. 704/1, Śladków Mały, dz. nr ewid. 201/2, 5/1, 26-020 Chmielnik

Przedmiot: Słupki zasilające 6S1-6S7 - Schemat		Skala: Nr rys. M.12.01
Projektant: Pracę opracował: Teodor Matek	Nr uprawnień: Data: 05.2019r.	Projekt:
Projektant: Pracę projektował: Robert Nowak	Nr uprawnień: Data: 05.2019r.	Projekt:
Projektant: Pracę opracował: Dariusz Celuch	Nr uprawnień: Data: 05.2019r.	Projekt:

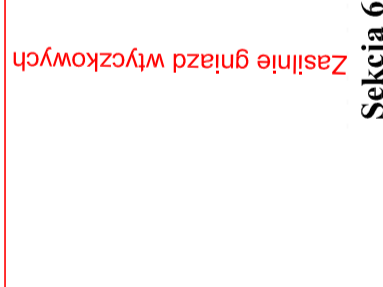

Sekcja 6
Zasilnie gniazd wtyczkowych

**PULPIT STEROWNICZY
1PS1**